



protect your equipment
against power failure

UPS FORTRESS

USER'S MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR / MANUAL DE USUARIO / GEBRUIKERSHANDLEIDING
INSTRUZIONI D'USO / MANUAL DO UTILIZADOR / PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety instructions. Please follow all instructions carefully during installation. Read this manual thoroughly before attempting to unpack, install or operate.

- CAUTION** To prevent the risk of fire or electric shock, install in a temperature and humidity controlled indoor area, free of conductive contaminants.
- CAUTION** Risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts. Refer servicing to qualified service personnel.
- CAUTION** Risk of electric shock, hazardous live parts inside this UPS can be energized from the battery supply even when the input AC power is disconnected.
- CAUTION** Risk of electric shock, Battery Circuit is not isolated from AC input; hazardous voltage may exist between battery terminals and ground. Test before touching.
- WARNING** This is a Class A-UPS Product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case, the user may be required to take additional measures.
- NOTICE** The UPS is designed to be for use with computer loads only.
- NOTICE** To prevent injury, do not carry with the handle of front cover when moving the UPS.

REMARKS ABOUT SAFETY

In order to keep safe in using the UPS, please comply with the following:

- Please charge the battery at least 12 hours before the UPS is in operation.
- After the battery is discharged or over three months without operation, the battery should be charged immediately for at least 12 hours, ensuring the battery is full and avoiding any unnecessary damage of the battery.
- When AC fails and the ON button on the front panel is pressed, the UPS will output voltage; if the OFF button on the front panel is pressed, the UPS will not output voltage.



MODEL SPECIFICATIONS


FORTRESS 600	450VA / 270W	Battery: NP4.5Ah/12V
FORTRESS 800	500VA / 300W	Battery: NP7Ah/12V
FORTRESS 900	650VA / 390W	Battery: NP7.2Ah/12V
FORTRESS 1500	1200VA y 720W	Battery: 2xNP7Ah/12V
FORTRESS 2000	1500VA / 900W	Battery: 2xNP8Ah/12V

MAIN SPECIFICATIONS

Model	FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000
DC voltage of long backup	12VDC
Type of load	Computer, displayer
Input voltage	230V
Input frequency	50Hz
Output voltage	230V
Output frequency	50/60Hz 0.5Hz (in battery mode)
Power factor	PF=0.6 (when input range -35% to -23%, PF=0.45)
Backup time	5-10 minutes (depends of the load)
Transfer time	10ms
Short-circuit protection	Fuse in AC mode, limited output currency in inverter mode
Efficiency of power	>80% in inverter mode
Temperature	0°C ~ 40°C
Humidity	10% ~ 90%
Display	LED display: AC, charging, inverting

INTRODUCTION

Off-line UPS LED FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000

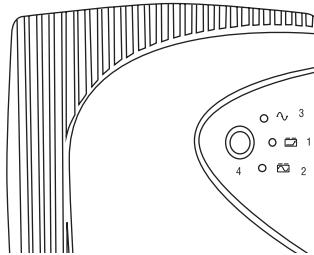


1. Battery charging Led: it lits when the UPS is plugged to the mains.
2. Power failure Led: it lits when the UPS detects a power cut.
3. Power ON Led: it lits when you turn on the UPS. It shows the power output is working.
4. ON/OFF button: turns UPS on and off.
Press and release to turn on
Press and release to turn off

INSTALLATION AND OPERATION

Installation for Standard UPS

1. Shut down the load (for example PC), pull out power gird.
2. Put UPS on the proper position (following the manual).
3. Connect load (for example PC) to the UPS.
4. Put the plug to the AC power socket (make sure GND is connected well).
5. Connect to AC: press the panel switch turning on the UPS, the green LED and yellow LED light, then you can turn on your computer etc.
6. Battery mode: press the panel switch turning on the UPS, the red LED lights, then you can turn on your computer etc.
7. Normally turning UPS: press the panel switch turning on the UPS.
8. Normally turning off UPS: press the panel switch turning off the UPS.

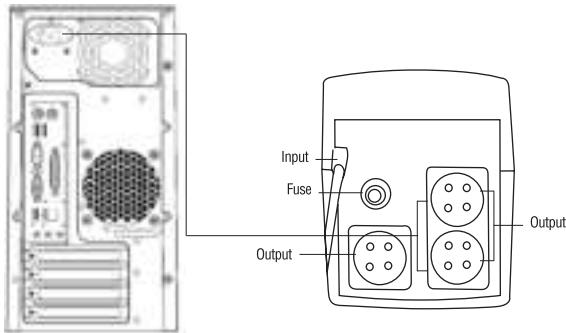

HANDLING OF ABNORMITY

The UPS can serve and provide protection to users' equipment, but if there is something abnormal, please turn to local UPS dealer for help, avoiding unnecessary damage to the UPS.

When the UPS has the following problems, please follow the steps below and if the problem still can not be solved, please contact the local dealer.

Phenomenon

Battery fails to supply power.

UPS doesn't turn to AC (the input plug of the UPS has been plugged into the AC socket and AC is normal, and the ON button has been pressed, but the AC indicating light is not bright and the alarm beeps).

When AC fails, the computer doesn't work.

AC output is normal, but the alarm beeps.

Trouble Shooting

Check whether the battery isn't charged charge enough.
Check whether the UPS is not turned on correctly.

Check whether the fuse is broken? The fuse is placed on the UPS back panel. After disconnecting the AC plug, put out the fuse and check whether the fuse is broken, if so, please replace it with a new fuse.

Please turn on the UPS and charge the battery for at least 10 hours, when AC is normal and then turn on the UPS.

AC is over voltage or low voltage.

Note:

The battery of the UPS is a consumable item with 6 month warranty from the purchase date.

HEREBY, LURBE GRUP S.A. DECLARIES THAT THIS UPS IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 1999/5/EC.



NOTICES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce manuel contient des instructions importantes concernant la sécurité. Veuillez suivre attentivement toutes les instructions pendant l'installation. Lisez attentivement ce manuel avant d'ouvrir l'emballage, d'installer ou d'utiliser le dispositif.

ATTENTION

Pour éviter le risque de feu ou d'électrocution, l'installation doit se faire à l'intérieur, dans une atmosphère à température et humidité contrôlées, libre de contaminants conducteurs.

ATTENTION

Risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle. L'unité ne contient aucune pièce manipulable par l'utilisateur. Faites appel à du personnel qualifié pour toute intervention.

ATTENTION

Risque d'électrocution, les pièces à l'intérieur de cet onduleur peuvent être alimentées par la batterie, y compris lorsque la prise d'alimentation de CA est débranchée.

ATTENTION

Risque d'électrocution, le circuit de la batterie n'est pas isolé de l'entrée de CA, il peut y avoir un voltage dangereux entre les bornes de la batterie et la masse. Testez avant de toucher.

AVERTISSEMENT

Ce produit est un onduleur de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, l'usager devra dans ce cas adopter des mesures complémentaires.

ANNONCE

L'onduleur a été conçu pour alimenter uniquement du matériel informatique.

ANNONCE

Pour éviter des blessures, ne prenez pas la poignée du couvercle frontal pendant que vous déplacez l'onduleur.

REMARQUES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

Veuillez respecter les instructions suivantes pour assurer une utilisation de l'onduleur en toute sécurité :

- Rechargez la batterie pendant au moins 12 heures avant la mise en service de l'onduleur.
- Après avoir déchargé la batterie, ou si elle n'est pas utilisée pendant plus de trois mois, elle doit être rechargeée immédiatement pendant au moins douze heures pour garantir que la batterie soit chargée et pour éviter tout dégât.
- En cas de panne de courant, si le bouton ON du panneau frontal est appuyé, l'onduleur assure le fonctionnement de vos équipements ; si le bouton OFF du panneau frontal est appuyé, l'onduleur reste éteint.



SPECIFICATIONS DU MODÈLE


FORTRESS 600	450VA / 270W	Battery: NP4.5Ah/12V
FORTRESS 800	500VA / 300W	Battery: NP7Ah/12V
FORTRESS 900	650VA / 390W	Battery: NP7.2Ah/12V
FORTRESS 1500	1200VA y 720W	Battery: 2xNP7Ah/12V
FORTRESS 2000	1500VA / 900W	Battery: 2xNP8Ah/12V

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Modèle	FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000
Voltage CD de réserve de longue durée	12VDC
Type de dispositifs de charge	Ordinateur, écran
Voltage d'entrée	230V
Fréquence d'entrée	50Hz
Voltage de sortie	230V
Fréquence de sortie	50/60Hz 0,5Hz (dans le mode de batterie)
Facteur de puissance	FP=0,6 (si l'intervalle d'entrée se trouve entre -35% et +23%, FP=0,45)
Durée de la réserve	5-10 minutes (selon les dispositifs de la charge)
Temps de transfert	10ms
Protection contre les court-circuits	Fusible en mode CA, courant de sortie en mode inverseur
Efficience de la puissance	>80% en mode inverseur
Température	0°C ~ 40°C
Humidité	10% ~ 90%
Écran	Écran LED : CA, recharge, inverseur

INTRODUCTION

Voyant de l'onduleur en position débranchée FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000

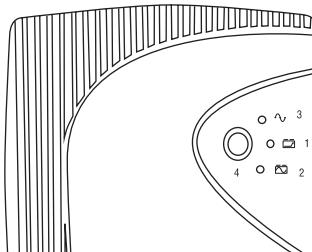


1. Voyant de charge de la batterie : Il s'allume lorsque l'onduleur est raccordé au réseau.
2. Voyant de coupure de courant : Il s'allume lorsque l'onduleur détecte une panne de courant.
3. Voyant d'allumage : Il s'allume lorsque l'onduleur est mis en route. Il indique la présence de courant à la sortie.
4. Bouton ON/OFF : allume et éteint l'onduleur.
Appuyer et relâcher pour allumer
Appuyer et relâcher pour éteindre

INSTALLATION ET UTILISATION

Installation d'un onduleur standard

1. Éteindre les équipements de la charge (par exemple, votre PC). Débrancher du réseau électrique.
2. Placer l'onduleur dans une position correcte (suivre le guide).
3. Raccorder les équipements de la charge (par exemple, votre PC) à l'onduleur.
4. Branchez la prise au réseau de CA (vérifiez que la prise de terre est correctement reliée).

5. Mode réseau : appuyez sur l'interrupteur d'allumage de l'onduleur, le voyant vert et le voyant jaune s'allument, vous pouvez alors allumer votre ordinateur.
6. Mode batterie : appuyez sur l'interrupteur d'allumage de l'onduleur, le voyant rouge s'allume, vous pouvez alors allumer votre ordinateur.
7. Allumage normal de l'onduleur : appuyez sur l'interrupteur du panneau pour allumer l'onduleur.
8. Éteindre normalement l'onduleur : appuyez sur l'interrupteur du panneau pour éteindre l'onduleur.

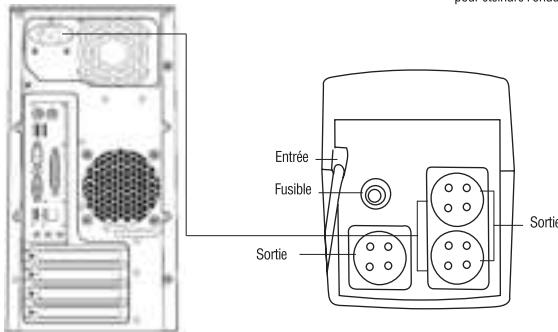

GESTION DES ANOMALIES

L'onduleur assure la protection des équipements qui y sont raccordés. En cas de fonctionnement abnormal, consultez votre revendeur afin d'éviter des dégâts dans votre onduleur.

Lorsque l'onduleur présente les problèmes suivants, veuillez suivre les étapes suivantes, et si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur.

Symptômes

La batterie ne fournit pas de courant.

L'onduleur ne s'allume pas lorsqu'il est raccordé au réseau (la prise de l'onduleur a été raccordée à la prise murale et celle-ci fonctionne correctement, et le bouton d'allumage a été appuyé, mais le voyant correspondant ne s'allume pas et l'alarme sonne).

En cas de panne de courant, l'ordinateur ne fonctionne pas.

La sortie de courant est normale mais l'alarme sonne.

La sortie de courant est normale mais l'alarme sonne.

Dépannage

Vérifiez si la batterie n'est pas complètement chargée.
Vérifiez si l'onduleur n'est pas correctement allumé.

Vérifiez si le fusible est grillé. Le fusible se situe dans le panneau arrière de l'onduleur. Après avoir débranché la prise de courant, prenez le fusible et vérifiez s'il est grillé. Remplacez-le si nécessaire.

Allumez l'onduleur et rechargez la batterie pendant au moins 10 heures lorsque le courant est rétabli, puis allumez l'onduleur.

Le courant présente une surtension ou une sous-tension.

Le courant présente une surtension ou une sous-tension.

Remarque :

La batterie de l'onduleur est un produit consommable, par conséquent, elle a une garantie de 6 mois depuis la date d'achat du produit.

PAR LA PRÉSENTE LURBE GRUP S.A DÉCLARE
QUE L'APPAREIL **ONDULEUR** EST CONFORME
AUX EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUX AUTRES
DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIRECTIVE
1999/5/CE.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

Este manual contiene información importante acerca de la seguridad. Siga atentamente todas las instrucciones durante la instalación. Lea completamente este manual antes de proceder a desembalar, instalar o utilizar.

PRECAUCIÓN Para evitar el riesgo de incendio o electrocución, instalar en una zona de interior a temperatura y humedad controladas, libre de contaminantes conductores.

PRECAUCIÓN Peligro de electrocución, no retirar la cubierta. El interior del aparato no incluye componentes que el usuario pueda manipular. Deberá recurrir a personal cualificado para cualquier manipulación.

PRECAUCIÓN Riesgo de electrocución, los componentes peligrosos en el interior de este SAI pueden recibir alimentación de la batería incluso cuando está desconectado de la red de CA.

PRECAUCIÓN Riesgo de electrocución, el circuito de la batería no está aislado de la entrada de CA; puede existir un voltaje peligroso entre los terminales de la batería y la toma de tierra. Comprobar antes de tocar.

ADVERTENCIA Producto SAI de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso, el usuario podrá verse obligado a tomar medidas adicionales.

ATENCIÓN El SAI ha sido diseñado para ser utilizado únicamente con ordenadores.

ATENCIÓN Para evitar lesiones, no transporte el SAI con el asa de la cubierta delantera.

OBSERVACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD

Respete las siguientes recomendaciones para utilizar el SAI con toda seguridad:

- Cargue la batería al menos durante 12 horas antes de poner en funcionamiento el SAI.
- Cuando la batería esté descargada o cuando permanezca inactiva durante al menos tres meses, esta deberá recargarse de inmediato durante al menos 12 horas, garantizando que la batería esté cargada y que no sufra daños innecesarios.
- En caso de corte de corriente alterna y cuando el botón de encendido (ON) del panel delantero haya sido pulsado, el SAI suministrará la corriente; si el botón (OFF) está pulsado, el SAI no suministrará corriente.



ESPECIFICACIONES DEL MODELO


FORTRESS 600	450VA / 270W	Battery: NP4.5Ah/12V
FORTRESS 800	500VA / 300W	Battery: NP7Ah/12V
FORTRESS 900	650VA / 390W	Battery: NP7.2Ah/12V
FORTRESS 1500	1200VA y 720W	Battery: 2xNP7Ah/12V
FORTRESS 2000	1500VA / 900W	Battery: 2xNP8Ah/12V

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Modelo	FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000
Voltaje de CD en modo de respaldo	12VDC
Tipo de dispositivos de carga	Ordenador, monitor
Voltaje de entrada	230V
Frecuencia de entrada	50Hz
Voltaje de salida	230V
Frecuencia de salida	50/60Hz 0,5Hz (en el modo de batería)
Factor de potencia	PF=0,6 (cuando el intervalo de entrada oscila entre -35% y -23%, PF=0,45)
Duración del suministro de respaldo	5-10 minutos (dependiendo de los dispositivos de carga)
Tiempo de transferencia	10ms
Protección contra los cortocircuitos	Fusible en el modo de CA, corriente de salida limitada en el modo inversor
Eficiencia de la potencia	>80% en el modo de inversor
Temperatura	0°C ~ 40°C
Humedad	10% ~ 90%
Pantalla	Pantalla LED: CA, en carga, en inversión

INTRODUCCIÓN

LED de funcionamiento del SAI en modo desconectado FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000

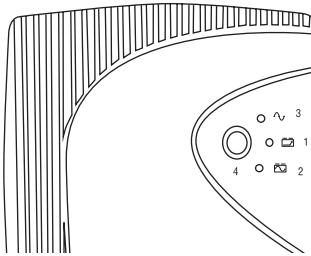


1. Led de carga de batería: Se iluminará cuando la UPS se conecte a la red eléctrica.
2. Led de corte de red eléctrica: se iluminará cuando la UPS detecte un corte de red eléctrica.
3. Led de encendido: Se iluminará cuando encendamos la UPS. Indica que en la salida tenemos corriente eléctrica.
4. Botón ON/OFF: enciende y apaga la UPS.
Pulsar y soltar para encender
Pulsar y soltar para apagar

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Instalación del SAI estándar

1. Apague el dispositivo de carga (por ejemplo el PC), desconéctelo de la red.
2. Coloque el SAI en la posición apropiada (consulte el manual).
3. Conecte el dispositivo de carga (por ejemplo el PC) conéctelo al SAI.
4. Introduzca el enchufe en la toma de corriente alterna (compruebe que la toma de tierra también esté conectada).
5. Conecte a la red eléctrica: pulse el interruptor de encendido del SAI; se encenderán el indicador verde y el indicador amarillo. A continuación, encienda su ordenador, etc.
6. Modo batería: pulse el interruptor del SAI; se encenderán los indicadores rojos. A continuación, encienda su ordenador, etc.
7. Encendido normal del SAI: pulse el interruptor de encendido del SAI.
8. Apagado normal del SAI: pulse el interruptor del SAI.

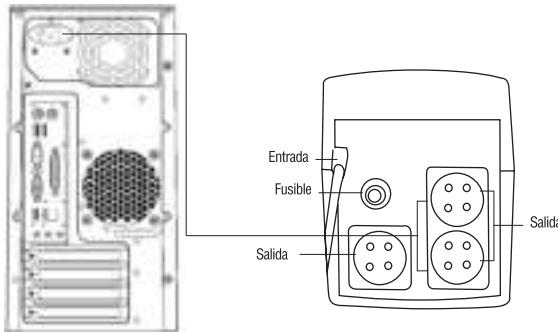

FUNCIONAMIENTO ANÓMALO

El SAI se utiliza como protección para el equipo del usuario, si presenta un funcionamiento anómalo, solicite ayuda a su distribuidor local para evitar daños innecesarios en el SAI.

Cuando el SAI presente los problemas siguientes, siga las instrucciones que se exponen a continuación. Si aún así no puede resolver el problema, póngase en contacto con su distribuidor local.

Síntoma

La batería no suministra energía.

El SAI no se enciende (el SAI está correctamente conectado a la red, y no se ha producido un corte de corriente, aún así, al pulsar el botón ON, no se enciende el indicador de corriente alterna y suena la alarma).

Cuando se produce un corte de corriente, el ordenador no funciona.

La salida de corriente funciona con normalidad, pero suena la alarma.

Detección de Averías

Compruebe si la batería no está cargada, o si está insuficientemente cargada. Compruebe si el SAI se ha encendido correctamente.

Compruebe si el fusible está fundido. El fusible se encuentra en el panel posterior del SAI. Después de desconectar la toma de corriente, extraiga el fusible y compruebe si está fundido. En tal caso, deberá sustituirlo por un nuevo fusible.

Encienda el SAI y cargue la batería durante al menos 10 horas. Cuando la red eléctrica funciona con normalidad, encienda de nuevo el SAI.

La red eléctrica presenta un pico de tensión o una bajada de tensión.

Nota:

La batería del SAI es un consumible, por lo cual la garantía de la batería es de 6 meses desde la fecha de compra del producto.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LURBE GRUP S.A.
DECLARA QUE EL SAI CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESENCIALES Y CUALESQUIERA OTRAS DISPOSICIONES
APLICABLES O EXIGIBLES DE LA DIRECTIVA 1999/5/CE.



WICHTIGE HINWEISE FÜR IHRE SICHERHEIT

Dieses Handbuch beinhaltet wichtige Information über Sicherheit. Folgen Sie mit Aufmerksamkeit alle die Hinweise bei der Installation. Lesen Sie dieses Handbuch komplett vor dem Auspacken, vor der Installation, oder vor der Bedienung des Geräts.

VORSICHT

Um Gefahr von Brand oder Elektroschock zu vermeiden, installieren Sie das Gerät im Innenbereich mit kontrollierter Temperatur und Feuchtigkeit, frei von verschmutzenden Stoffen.

VORSICHT

Elektroschockgefahr, Schutzkappe nicht entfernen. Die Komponenten in der Innenseite des Geräts sollen nicht vom Benutzer behandelt werden. Diese Aktivitäten sollen von geeigneten Techniker durchgeführt werden.

VORSICHT

Elektroschockgefahr, die Batterie kann mit Energie die gefährliche Komponenten in der Innenseite dieses SAIs versorgen, auch wenn das Gerät vom CA Netz abgeschaltet ist.

VORSICHT

Elektroschockgefahr, die Schaltung der Batterie wird nicht vom CA Eingang isoliert; eine gefährliche Spannung zwischen die Batterieende und die Erdleitung kann ersetzt werden. Überprüfen Sie es vor irgendwelcher Behandlung.

WARNUNG

SAI Produkt von Klasse A. In einer häuslichen Umgebung, dieses Produkt kann Störungen mit der Radio verursachen, in diesem Fall, der Benutzer muss zusätzliche Massnahme eingreifen.

ACHTUNG

Der SAI wurde entwickelt für seine Bedienung mit dem Computer.

ACHTUNG

Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie nicht den SAI mit dem Handgriff des vorderen Deckels.

SICHERHEITSBEMERKUNGEN

Rücksicht auf folgende Hinweise zur sicheren Bedienung der USV nehmen:

- Laden Sie die Batterie mindestens 12 Stunden vor dem Betrieb der USV auf
- Wenn die Batterie leer ist oder wenn die Batterie mindestens 3 Monaten ausser Betrieb ist, es soll sofort mindestens 12 Stunden aufgeladen werden, es muss gewährleistet werden dass die Batterie aufgeladen ist und dass es nicht beschädigt ist.
- Bei Wechselstromausfall und wenn die Einschalttaste (ON) des vorderen Panels gedrückt wurde, die USV wird Strom versorgen; wenn die (OFF) Taste gedrückt wird, die USV wird kein Strom versorgen.



MODELLSPECIFIKATIONEN


FORTRESS 600	450VA / 270W	Battery: NP4.5Ah/12V
FORTRESS 800	500VA / 300W	Battery: NP7Ah/12V
FORTRESS 900	650VA / 390W	Battery: NP7.2Ah/12V
FORTRESS 1500	1200VA y 720W	Battery: 2xNP7Ah/12V
FORTRESS 2000	1500VA / 900W	Battery: 2xNP8Ah/12V

HAUPTSPECIFIKATIONEN

Modell	FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000
CD Spannung für Backup - modus	12VDC
Ladegerät Typ	Computer, Bildschirm
Eingangsspannung	230V
Eingangs frequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	230V
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz 0,5 Hz (im Batteriemodus)
Leistungsfaktor	PF=0,6 (wenn das Eingangssintervall zwischen -35% und -23% ist, PF=0,45)
Dauerzeit der Backup - versorgung	5 -10 Minuten (abhängig von den Ladegeräten)
Übertragungszeit	10ms
Schutz gegen Kurzschluss	Sicherung im CA Modus, Ausgangstrom im Umstellung - Modus begrenzt.
Leistungseffizienz	>80% im Umstellungsmodus
Temperatur	0°C ~ 40°C
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Bildschirm	LED Bildschirm: CA, Ladung, Umstellung

EINLEITUNG

LED für den Betrieb der USV im Ausschaltenmodus FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000

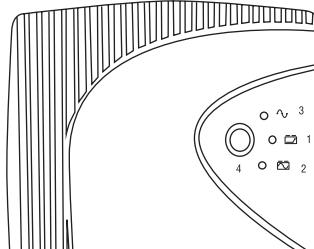


1. Led für Aufladen der Batterie: Es wird aufleuchten wenn die USV an das elektrischen Netz angeschlossen wird.
2. Led für Ausfall des elektrischen Netz: es wird aufleuchten wenn die USV einen Ausfall des elektrischen Netz findet.
3. Led für Einschalten: Es wird aufleuchten wenn die USV eingeschaltet wird. Es wird angezeigt dass keinen elektrischen Strom am Ausgang gibt.
4. ON/OFF Taste : die USV wird ein oder ausgeschaltet.
Drücken und loslassen für Einschalten
Drücken und loslassen für Ausschalten

INSTALLATION UND BETRIEB

Installation der Standard USV

1. Schalten Sie das Ladegerät aus (zum Beispiel der PC) und schalten Sie es vom Netz aus.
2. Stellen Sie die USV in der korrekten Position ein (siehe Handbuch)
3. Schliessen Sie das Ladegerät (zum Beispiel PC) an die USV an.
4. Schliessen Sie der Stecker an den Netzschluss für Wechselstrom an (überprüfen Sie ob die Erdeanschluss auch angeschlossen ist).
5. Schliessen Sie es an den Netzschluss an: drücken Sie den Schalter um die USV einzuschalten; der grün und der gelbe Anzeiger werden aufleuchten. Dann schalten Sie Ihre Computer ein, etc.
6. Batterie Modus: drücken Sie den USV Schalter; die rote Anzeiger werden dann eingeschaltet. Dann schalten Sie Ihre Computer ein, etc.
7. Normal Einschalten der USV: drücken Sie den Schalter um die USV einzuschalten.
8. Normal Ausschalten der USV: drücken Sie den Schalter der USV.

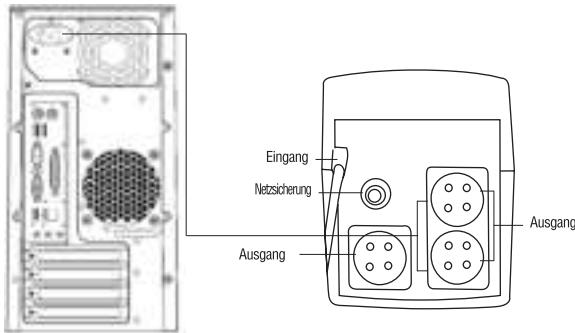

AUSSERÖRDENTLICHER BETRIEB

Die USV funktioniert als Schutz für das Gerät des Benutzers, wenn es einen ausserördentlichen Betrieb hat, setzen Sie in Verbindung mit dem lokalen Händler um Beschädigungen der USV zu vermeiden.

Wenn die USV folgende Probleme hat, folgen Sie die Hinweise die unten beschrieben werden. Wenn Sie noch nicht das Problem lösen können, setzen Sie in Verbindung mit Ihrem lokalen Händler.

Problem

Die Batterie versorgt keine Energie

Störungserkennung

Überprüfen Sie ob die Batterie nicht aufgeladen wurde, oder ob die Batterie nicht genug aufgeladen wurde.
Überprüfen Sie ob die USV korrekt eingeschaltet wurde.

Die USV kann nicht eingeschaltet werden (die USV wurde korrekt an das Netz angeschlossen und es wird keinen Stromausfall aufgetreten). Außerdem, wenn die ON Taste gedrückt wird, der Anzeiger für Wechselstrom wird nicht eingeschaltet und den Alarm lautet.

Überprüfen Sie ob die Netzsicherung geschmolzen ist. Die Netzsicherung ist am hinteren Panel der USV. Nach dem Abschalten des Netzzuschlusses, nehmen Sie die Netzsicherung heraus und überprüfen Sie ob es geschmolzen ist. Sollten es durch eine neue Netzsicherung ersetzen.

Wenn ein Stromausfall auftritt, der Computer funktioniert nicht.

Schalten Sie die USV ein und laden Sie die Batterie mindestens 10 Stunden auf. Wenn das elektrische Netz normal funktioniert, schalten Sie nochmal die USV ein

Der Stromausgang funktioniert in Ordnung aber den Alarm lautet.

Das elektrische Netz zeigt eine Spannungsspitze oder einen Spannungsabstieg an.

Hinweis:

Die USV Batterie ist ein Verbrauchsmaterial, deswegen die Garantie ist von 6 Monaten seit dem Kaufdatum des Produkts.

HIERMIT ERKLÄRT LURBE GRUP S.A. DASS SICH
DAS GERÄT **USV** IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN
GRUNDLEGEN DEN ANFORDERUNGEN UND DEN
ÜBRIGEN EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN DER
RICHTLINIE 1999/5/EG BEFINDET.



ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Questo manuale contiene informazione importante riguardanti la sicurezza. Seguire attentamente tutte le istruzioni durante l'installazione. Leggere attentamente questo manuale prima di aprire, installare o utilizzare l'apparato.

PRECAUZIONE Per evitare il rischio d'incendio o elettrocuzione, eseguire installazione in un locale chiuso a temperature e umidità controllate senza agenti inquinanti conduttori.

PRECAUZIONE Pericolo di elettrocuzione, non rimuovere il coperchio. All'interno dell'apparato non vi sono elementi che l'utente possa maneggiare. Si dovrà ricorrere a personale qualificato per qualunque manipolazione.

PRECAUZIONE Rischio di elettrocuzione, gli elementi pericolosi all'interno di questo SAI possono ricevere alimentazione dalla batteria anche quando sono staccati dalla rete elettrica.

PRECAUZIONE Rischio di elettrocuzione, il circuito della batteria non è isolato all'ingresso CA; può esistere un voltaggio pericoloso tra i terminali della batteria e la presa di terra. Verificare prima di toccare.

AVVERTENZA Prodotto SAI di Classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto può provocare interferenze radio, nel qual caso, l'utente potrà vedersi obbligato a prendere misure supplementari.

ATTENZIONE Il SAI è stato progettato per essere utilizzato unicamente con il computer.

ATTENZIONE Per evitare lesioni, non trasportare il SAI col manico del coperchio anteriore.

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

Per utilizzare in modo sicuro l'UPS, osservare le seguenti raccomandazioni:

- Caricare la batteria per almeno dodici ore prima di mettere in funzionamento l'UPS.
- Quando la batteria è scarica o quando è inattivo per almeno tre mesi, dovrà essere ricaricata immediatamente per almeno dodici ore, assicurandosi che la batteria è carica per evitare inutili danni.
- In caso d'interruzione della corrente elettrica e quando è stato premuto il pulsante di accensione (ON) sul pannello frontale, l'UPS fornirà la corrente; se il pulsante (OFF) è stato premuto, l'UPS non fornirà alimentazione.



PECIFICAZIONI DEL MODELLO


FORTRESS 600	450VA / 270W	Battery: NP4.5Ah/12V
FORTRESS 800	500VA / 300W	Battery: NP7Ah/12V
FORTRESS 900	650VA / 390W	Battery: NP7.2Ah/12V
FORTRESS 1500	1200VA y 720W	Battery: 2xNP7Ah/12V
FORTRESS 2000	1500VA / 900W	Battery: 2xNP8Ah/12V

DATI TECNICI PRINCIPALI

Modello	FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000
Voltaggio in modo Backup	12 V CC
Tipo di dispositivi alimentabili	Computer, monitor
Voltaggio d'ingresso	230 V
Frequenza d'ingresso	50 Hz
Voltaggio di uscita	230 V
Frequenza di uscita	50/60 Hz, 0.5 Hz (in modo batteria)
Fattore di potenza	Pf=0.6 (quando l'intervallo d'ingresso oscilla tra -35 % e -23 %, Pf=0.45)
Durata dell'erogazione del Backup	5-10 minuti (dipendendo dai dispositivi alimentati)
Tempo di trasferimento	10 ms
Protezione contro i cortocircuiti	Fusibile in modo CA, corrente in uscita limitata in modo inverter
Efficienza della potenza	>80 % in modo inverter
Temperatura	0° C ~ 40° C
Umidità	10 % ~ 90 %
Schermo	Schermo LED: CA, in modo carica e inverter

INTRODUZIONE

LED di funzionamento dell'UPS in modo offline FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000

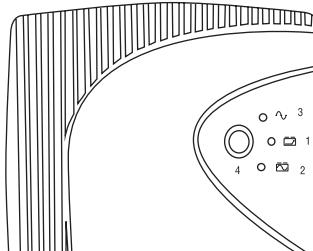


1. Led di carica della batteria: si accende quando l'UPS è collegato alla rete elettrica.
2. Led d'interruzione dell'alimentazione: il Led si accende quando l'UPS rileva un'anomalia nell'alimentazione.
3. Led di accensione: si accende quando si accende l'UPS. Indica che abbiamo potenza in uscita.
4. Pulsante On/Off: accende e spegne l'UPS.
Premere e rilasciare per accendere
Premere e rilasciare per spegnere

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'installazione standard dell'UPS

1. Spegnere il dispositivo di carico (ad esempio PC), scollarlo dalla rete.
2. Collegare l'UPS nella posizione corretta (vedi manuale).
3. Collegare il dispositivo di carico (ad esempio PC) collegarlo all'UPS.
4. Inserire la spina nella presa AC (assicurarsi che la messa a terra è collegata).
5. Collegare alla rete elettrica; premere l'interruttore di alimentazione dell'UPS; la spia verde e la spia gialla si accenderanno. In seguito, accendere il computer, ecc
6. Modo batteria: premere l'interruttore dell'UPS; Le spie rosse si accenderanno. In seguito, accendere il computer, ecc
7. Normale accensione dell'UPS: premere l'interruttore di accensione situato sull'UPS.
8. Normale spegnimento dell'UPS: premere l'interruttore situato sull'UPS.

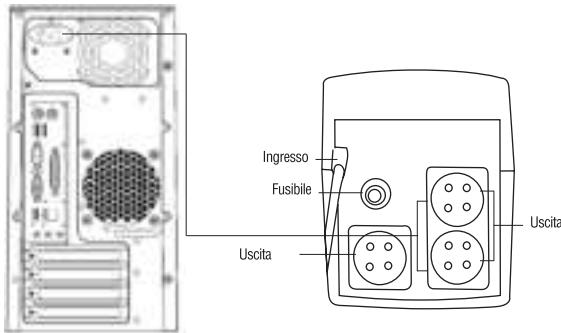

MALFUNZIONAMENTO

L'UPS è utilizzato come protezione per il computer dell'utente, se ha un malfunzionamento, chiedete al vostro rivenditore locale per evitare inutili danni all'UPS.

Quando l'UPS presenta uno dei seguenti problemi, seguire le istruzioni riportate di seguito. Se non si riesce a risolvere il problema, siete pregati di mettervi in contatto con il vostro distributore locale.

Sintomo

La batteria non alimenta il dispositivo collegato.

L'UPS non si accende (l'UPS è collegato correttamente alla rete) e c'è stata un'interruzione nell'alimentazione, nonostante, quando si preme il pulsante ON, la luce indicatrice dell'alimentazione AC non s'illumina e suona l'allarme.

Quando avviene un'interruzione nell'alimentazione, il computer non funziona.

L'uscita di corrente funziona con normalità, ma l'allarme suona.

Risoluzione del problema

Controllare se la batteria è scarica, o se sia sufficientemente carica.
Controllare se l'UPS è alimentato correttamente.

Controllare se il fusibile è bruciato. Il fusibile si trova sul pannello posteriore dell'UPS. Dopo aver scollegato l'alimentazione elettrica, rimuovere il fusibile e controllare se si è bruciato. In tal caso, si deve sostituire con un nuovo fusibile.

Accendere l'UPS e caricare la batteria per almeno dieci ore. Quando la rete elettrica funziona con normalità, accendere nuovamente l'UPS.

La rete elettrica presenta un picco di tensione o un calo di tensione.

Nota:

La batteria del UPS si considera materiale di consumo, quindi la garanzia della batteria è di sei mesi dalla data di acquisto del prodotto.

CON LA PRESENTE LURBE GRUP S.A DICHIARA CHE
QUESTO UPS È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI
ED ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI STABILITE
DALLA DIRETTIVA 1999/5/CE.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTÂNTES

Este manual contém informação importante acerca da segurança. Siga atentamente todas as instruções durante a instalação. Leia este manual completamente antes de desembalar, instalar ou utilizar.

PRECAUÇÃO	Para evitar o risco de incêndio ou electrocuição, instalar numa zona de interior a temperatura e humidade controladas, livre de condutores contaminantes.
PRECAUÇÃO	Perigo de electrocuição, não retirar a coberta. O interior do aparelho não inclui componentes que o usuário possa manipular. Deverá recorrer a pessoal qualificado para qualquer manipulação.
PRECAUÇÃO	Risco de electrocuição, os componentes perigosos no interior deste SAI podem receber alimentação da bateria mesmo quando está desligado da rede de CA.
PRECAUÇÃO	Risco de electrocuição, o circuito da bateria não está isolado da entrada de CA; pode existir uma voltagem perigosa entre os terminais da bateria e a tomada de terra. Comprovar antes de tocar.
ADVERTÊNCIA	Produto SAI de Classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode provocar interferências de rádio, neste caso, o usuário poderá ver-se obrigado a tomar medidas adicionais.
ATENÇÃO	O SAI foi desenhado para ser utilizado unicamente com computadores.
ATENÇÃO	Para evitar lesões, não transporte o SAI com a asa da cobertura dianteira.

OBSERVAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA

Respeite as seguintes recomendações para utilizar o UPS com toda a segurança:

- Carregue a bateria pelo menos durante 12 horas antes de por em funcionamento o UPS.
- Quando a bateria estiver descarregada ou quando permanecer inactiva durante pelo menos três meses, esta deverá recarregar-se de imediato durante pelo menos 12 horas, garantindo que a bateria esteja carregada e que não sofra danos desnecessários.
- Em caso de corte de corrente alterna e quando o botão (ON) do painel dianteiro estiver aceso, o UPS fornecerá corrente; se o botão estiver apagado (OFF), o UPS não fornecerá corrente.



ESPECIFICAÇÕES DO MODELO


FORTRESS 600	450VA / 270W	Battery: NP4.5Ah/12V
FORTRESS 800	500VA / 300W	Battery: NP7Ah/12V
FORTRESS 900	650VA / 390W	Battery: NP7.2Ah/12V
FORTRESS 1500	1200VA y 720W	Battery: 2xNP7Ah/12V
FORTRESS 2000	1500VA / 900W	Battery: 2xNP8Ah/12V

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Modelo	FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000
Voltagem de CD em modo de apoio	12VCD
Tipo de dispositivos de carregamento	Computador, monitor
Voltagem de entrada	230V
Frequência de entrada	50Hz
Voltagem de saída	230V
Frequência de saída	50/60Hz 0,5Hz (em modo de bateria)
Factor de potência	PF=0,6 (quando o intervalo de entrada oscila entre -35% e -23%, PF=0,45)
Duração do fornecimento de segurança	5-10 minutos (dependendo dos dispositivos de carregamento)
Tempo de transferência	10ms
Proteção contra os curto-circuitos	Fusível no modo de CA, corrente de saída limitada no modo inversor
Eficiência da potência	>80% no modo de inversor
Temperatura	0°C ~ 40°C
Humidade	10% ~ 90%
Ecrã	Ecrã LED: CA, em carga, em inversão

INTRODUÇÃO

LED de funcionamento do UPS em modo desligado FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000

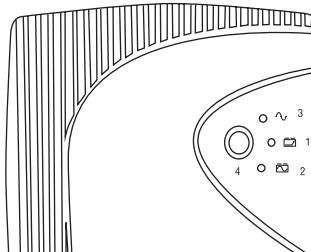


1. Led de carga da bateria: ilumina-se quando o UPS for ligado à rede elétrica.
2. Led de corte de rede elétrica: ilumina-se sempre que o UPS deteta um corte de rede elétrica.
3. Led ligado: ilumina-se quando se acende o UPS. Indica que há corrente elétrica.
4. Botão ON/OFF: acende e apaga o UPS.
Carregar para acender
Carregar para apagar

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Instalação do UPS convencional

1. Apague o dispositivo de carga (por exemplo o PC), desligando-o da rede elétrica.
2. Coloque o UPS na posição apropriada (consulte o manual).
3. Ligue o dispositivo de carga (por exemplo o PC) ligando-o ao UPS.
4. Introduza a ficha na tomada de corrente alterna (comprove que a tomada está ligada à terra).
5. Modo ligado à rede elétrica: ligue o interruptor para acender o UPS; vão acender-se os indicadores verde e amarelo. A seguir acenda o computador, etc.
6. Modo bateria: acenda o UPS; acendem-se os indicadores vermelhos. A seguir acenda o seu computador, etc.
7. Acender normalmente o UPS: carregue no interruptor para acender o UPS.
8. Apagar normalmente o UPS: carregue no interruptor do UPS.

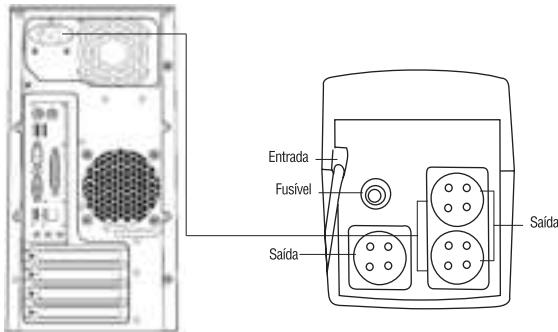

FUNCIONAMENTO ANÓMALO

O UPS utiliza-se como proteção para o equipamento do usuário, se apresentar um funcionamento anómalo solicite ajuda ao seu distribuidor local para evitar danos desnecessários no seu UPS.

Quando o UPS apresentar algum dos seguintes problemas, siga as instruções que se expõe de seguida. Se mesmo assim não conseguir resolver o problema ponha-se em contacto com o seu distribuidor local.

Sintoma

A bateria não fornece energia.

O UPS não se acende a pesar de o UPS está corretamente ligado à rede, e de não se ter produzido um corte de corrente, mesmo assim, ao carregar no ON, não se acende o indicador de corrente alterna e soa o alarme.

Quando se produz um corte de corrente, o computador não funciona.

A saída de corrente funciona com normalidade, mas dispara o alarme.

Detectão de Avarias

Verifique se a bateria está carregada, ou se está suficientemente carregada. Comprove se o UPS se acende corretamente.

Comprove se o fusível está fundido. O fusível encontra-se no painel posterior do UPS. Depois de desligar a ficha da corrente, extraia o fusível e verifique se está fundido. Se esse for o caso, deverá substituí-lo por um novo fusível.

Acenda o UPS e carregue a bateria durante pelo menos 10 horas. Quando a rede eléctrica estiver de novo a funcionar com normalidade, volte a acender o UPS.

A rede eléctrica apresenta um pico de tensão ou uma baixa de tensão.

Nota:

A bateria do UPS é um consumível, pelo que a garantia da bateria é de 6 meses a partir da data de compra do produto.

LURBE GRUP S.A DECLARA QUE ESTE UPS ESTÁ CONFORME COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA 1999/5/CE.



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

W niniejszej instrukcji zawarte są ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Podczas instalacji urządzenia postępuj dokładnie zgodnie ze wskazówkami. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją zanim rozpakujesz, zainstalujesz lub zaczniesz używać urządzenia.

- OSTROŻNIE** Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub porażenia prądem, urządzenie winno być używane w ponięciu o stałej temperaturze i wilgotności, pozbawionym zewnętrznych przewodników prądu.
- OSTROŻNIE** Ryzyko porażenia prądem, nie zdjmować pokrywy. W środku urządzenia nie ma komponentów, których ustawienia mogłyby być ręcznie kontrolowane przez użytkownika. W celu naprawy lub zmiany ustawień należy wezwać pracownika serwisu technicznego.
- OSTROŻNIE** Ryzyko porażenia prądem, niebezpieczne komponenty znajdujące się w środku urządzenia zasilania awaryjnego mogą być zasilane prądem z akumulatora nawet w przypadku wcześniejszego odłączenia od sieci zasilania.
- OSTROŻNIE** Ryzyko porażenia prądem, obwód akumulatora nie został odizolowany od punktu poboru prądu; może wystąpić wysokie napięcie między końcowymi akumulatora i uziemieniem. Zanim dotkniesz urządzenia, sprawdź napięcie.
- OSTRZEŻENIE** Urządzenia zasilania awaryjnego klasy A. W środowisku domowym może wywoływać zakłócenia fal radiowych; w takim przypadku należy przedsięwziąć kroki mające na celu zapobieżenie tego rodzaju zakłóceniom.
- UWAGA** System zasilania awaryjnego jest przeznaczony do użytku wyłącznie z urządzeniami komputerowymi.
- UWAGA** Aby uniknąć urazów podczas transportu, nie należy przenosić urządzenia trzymając je za uchwyt umieszczonego na przedniej pokrywie.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami w celu bezpiecznego użytkowania urządzenia UPS:

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, ładuj baterię urządzenia przez minimum 12 godzin.
- Jeśli bateria jest rozładowana lub była nieużywana przez co najmniej troje miesięcy, naładuj ją całkowicie (czas całkowitego ładowania to minimum 12 godzin), aby mieć pewność, że urządzenie jest sprawne i naładowane oraz aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom.
- W przypadku przerwania zasilania prądem przemiennym i pod warunkiem, że włącznik (przycisk ON) na panelu przednim został aktywowany, urządzenie UPS rozpoczęte zasilanie podłączonych do niego urządzeń. Jeśli został aktywowany wyłącznik (przycisk OFF), urządzenie UPS nie będzie zasilać podłączonych do niego urządzeń.



SPECYFIKACJA MODELU


FORTRESS 600	450VA / 270W	Battery: NP4.5Ah/12V
FORTRESS 800	500VA / 300W	Battery: NP7Ah/12V
FORTRESS 900	650VA / 390W	Battery: NP7.2Ah/12V
FORTRESS 1500	1200VA y 720W	Battery: 2xNP7Ah/12V
FORTRESS 2000	1500VA / 900W	Battery: 2xNP8Ah/12V

SPECYFIKACJA PODSTAWOWA

Model	FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000
Napięcie prądu stałego w trybie zasilania awaryjnego	12V DC
Rodzaje urządzeń, które mogą być zasilane	Komputer, monitor
Napięcie wejściowe	230V
Częstotliwość wejściowa	50Hz
Napięcie wyjściowe	230V
Częstotliwość wyjściowa	50/60Hz 0,5Hz (w trybie pracy baterijnej)
Współczynnik mocy	PF=0,6 (kiedy interwał wejściowy waha się pomiędzy -35% y -23%, FP=0,45)
Deklarowany czas działania	5-10 minut (w zależności od podłączonych urządzeń)
Czas przełączenia	10ms
Ochrona przed krótkimi spłaszciami	Bezpiecznik w trybie zasilania prądem przemiennym, ograniczenie prądu wyjściowego w trybie inwersji
Wydajność mocy	>80% w trybie inwersji
Temperatura	0°C ~ 40°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Wyświetlacz	Wyświetlacz LED: Prąd przemienny, tryb ładowania, tryb inwersji

WPROWADZENIE

Dioda LED informująca o działaniu urządzenia w trybie „urządzenie wyłączone” FORTRESS 600 / 800 / 900 / 1500 / 2000

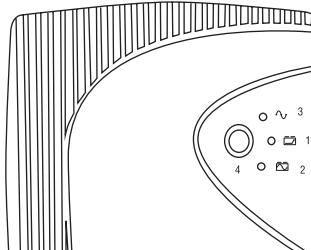


1. Dioda LED informująca o ładowaniu baterii: zapala się, gdy urządzenie UPS jest podłączone do sieci zasilania.
2. Dioda LED informująca o przerwaniu zasilania: zapala się, gdy urządzenie UPS wykryje przerwę w zasilaniu.
3. Dioda LED informująca o włączeniu urządzenia: zapala się, gdy urządzenie UPS zostanie włączone. Informuje, że urządzenie pobiera prąd z sieci.
4. Przycisk ON/OFF: włącza i wyłącza urządzenie UPS.
Należy przycisnąć, aby włączyć urządzenie UPS
Należy przycisnąć, aby wyłączyć urządzenie UPS

INSTALACJA I DZIAŁANIE

Standardowa instalacja urządzenia UPS

1. Wyłącz urządzenie, które będzie podłączone do urządzenia UPS (np. komputer PC) i odłącz je od sieci.
2. Ustaw urządzenie UPS we właściwej pozycji (informacje na ten temat znajdziesz w podręczniku).
3. Podłącz urządzenie (np. komputer PC) do urządzenia UPS.
4. Podłącz urządzenie UPS do gniazdka poboru prądu przemiennego (upewnij się, że jest to gniazdko z uziemieniem).
5. Po podłączeniu urządzenia UPS do sieci zasilania, włącz urządzenie, przyciskając przycisk ON/OFF na panelu przednim urządzenia UPS; zapala się zielona i żółta dioda LED. Następnie włącz podłączone do urządzenia UPS urządzenia takie, jak komputer PC, etc.
6. Tryb zasilania: przyciśnij przycisk ON/OFF na panelu przednim urządzenia UPS; zapala się czerwone diody LED. Następnie włącz podłączone do urządzenia UPS urządzenia takie, jak komputer PC, etc.
7. Standardowe włączanie urządzenia UPS: przyciśnij przycisk ON/OFF na panelu przednim urządzenia UPS.
8. Standardowe wyłączanie urządzenia UPS: przyciśnij przycisk ON/OFF na panelu przednim urządzenia UPS.

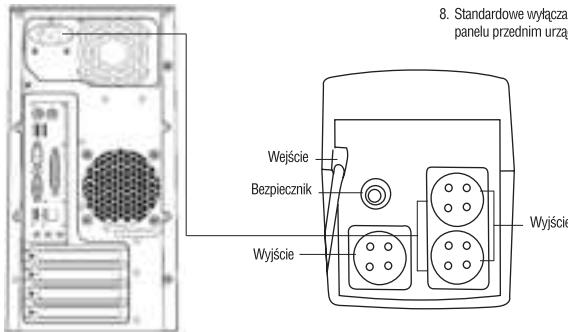

ANOMALIE W DZIAŁANIU URZĄDZENIA

Urządzenie UPS służy do ochrony innych urządzeń użytkownika. Jeśli urządzenie UPS nie działa poprawnie, zgłoś się do lokalnego dystrybutora urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia UPS.

Poniżej przedstawiono niektóre problemy, które mogą wystąpić podczas użytkowania urządzenia UPS. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli pomimo tego problem nie zostanie rozwiązyany, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem urządzenia.

Symptom

Urządzenie UPS nie zasila podłączonych do niego urządzeń.

Urządzenie UPS nie włącza się (jest poprawnie podłączone do sieci i nie mała miejsca przerwa w zasilaniu urządzenia, a mimo to po naciśnięciu przycisku ON nie włącza się dioda informująca o zasilaniu prądem przeniennym, a urządzenie wydaje dźwięk ostrzegawczy).

Kiedy ma miejsce przerwa w zasilaniu w sieci, komputer nie działa.

Urządzenie UPS działa poprawnie, ale włącza się sygnał alarmowy.

Działanie

Upewnij się, że bateria nie jest rozładowana lub częściowo naładowana.
Upewnij się, że urządzenie UPS zostało poprawnie włączone.

Upewnij się, że nie przepali się bezpiecznik. Bezpiecznik znajduje się w panelu tylnym urządzenia UPS. Po odłączeniu urządzenia UPS od sieci zasilania, wyjmij bezpiecznik i sprawdź, czy się przepalił. Jeśli bezpiecznik jest przepalony, wymień go na nowy.

Włącz urządzenia UPS i ładuj przez minimum 10 godzin. Kiedy sieć zasilania zacznie działać poprawnie, ponownie podłącz do niej urządzenie UPS i włącz je.

W sieci zasilającej ma miejsce przepięcie.

Uwaga:

Bateria w urządzeniu UPS jest materiałem eksplotacyjnym, dlatego udziela się na nią 6-miesięcznej gwarancji od daty zakupu produktu.

NINIEJSZYM LURBE GRUP S.A O Ś WIADCZA, ŻE UPS
JEST ZGODNY Z ZASADNICZYSM WYMAGAMI ORAZ
POZOSTAŁYMI STOSOWANYMI POSTANOWIENIAMI
DYREKTYWY 1999/5/EC





DECLARATION OF CONFORMITY DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

EN
ES

WE, AUTHORIZED REPRESENTATIVE, **LURBE GRUP S.A.**, ERRENTERIA, SPAIN, DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE FOLLOWING PRODUCT:

LURBE GRUP S.A., ERRENTERIA, ESPAÑA, DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO:

NGS-UPS NGS / MODEL:FORTRESS****

NGS-UPS NGS / MODELO:FORTRESS****

HAS BEEN TESTED AND FOUND IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING HARMONIZED EUROPEAN STANDARDS:
HA SIDO TESTADO EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMAS ESTÁNDAR EUROPEAS ARMONIZADAS:

EN62040-1:2008

EN62040-2:2006

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:2008

AND THEREFORE COMPLY WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND PROVISIONS OF THE FOLLOWING DIRECTIVES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND EUROPEAN COUNCIL:

Y, POR LO TANTO, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROVISIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO:

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE (EMC) 2004/108/EC

LOW VOLTAGE DIRECTIVE (LVD) 2006/95/EC

DIRECTIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) 2004/108/EC

DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN (LVD) 2006/95/EC

AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

REPRESENTANTE AUTORIZADO:

ERRENTERIA, DECEMBER 18TH, 2009
ERRENTERIA, 18 DE DICIEMBRE DE 2009

SIGNED
FIRMADO


RAÚL MARTÍN
PRODUCT MANAGER



LURBE GRUP S.A.
POL. IND. EGUBURUBERRI
C/ EGUBURUBERRI, 5
20100 ERRENTERIA (GUIPÚZCOA)
SPAIN



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

FR
PT

LURBE GRUP S.A. ERRENTERIA, ESPAGNE, SOUS SA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE, CERTIFIE LA
CONFORMITÉ DU PRODUIT:

LURBE GRUP S.A. ERRENTERIA, ESPAÑA, DECLARA SOB A SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE A
CONFORMIDADE DO PRODUTO:

NGS: UPS NGS / MODÈLE: FORTRESS

NGS: UPS NGS / MODELO: FORTRESS

A ÉTÉ TESTÉ CONFORMÉMENT AUX NORMES STANDARD EUROPÉENNES HARMONISÉES SUIVANTES:
FOI TESTADO EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTEIS NORMAS STANDARD EUROPEIAS HARMONIZADAS:

EN62040-1:2008

EN62040-2:2006

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:2008

ET RESPECTE DONC LES EXIGENCES ET LES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES SUIVANTES DU PARLEMENT
EUROPEEN:

E, POR CONSEGUINTE, CUMPRE COM OS REQUISITOS E PROVISÕES DAS SEGUINTEIS DIRECTIVAS DO
PARLAMENTO EUROPEU:

DIRECTIVE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (EMC) 2004/108/EC

DIRECTIVE BASSE TENSION (LVD) 2006/95/EC

DIRECTIVA DE COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA (EMC) 2004/108/EC

DIRETIVA DE BAIXA TENSÃO (LVD) 2006/95/EC

REPRÉSENTANT AUTORISÉ:

REPRESENTANTE AUTORIZADO:

LURBE GRUP S.A.

POL. IND. EGUBURUBERRI

C/ EGUBURUBERRI, 5

20100 ERRENTERIA (GUIPÚZCOA)

SPAIN

ERRENTERIA, LE 18 DÉCEMBRE 2009
ERRENTERIA, 18 DE DEZEMBRO DE 2009

SIGNÉ
ASSINADO


RAÚL MARTÍN
PRODUCT MANAGER





www.ngs.eu

technical support:
www.ngs.eu/support