

FirstAlert		
	0086	BS EN 14604-2:2005
GBRUKIERSHANDELIJNG MODEL SC05	EN 14604-2:2005	BS EN 50291-1:2010
Bezoek onze website om de meest recente handleiding te downloaden.	Smoke alarm devices DOP- 14/10	+A1:2012 KM 516389

INTRODUCTIE

Alle FirstAlert Rookmelders voldoen aan wettelijke voorschriften, met inbegrip van EN 14684:2005 en zijn ontworpen om verbrandingsdeeltjes te detecteren. Rookdeeltjes van verschillende aard en grootte worden in alle branden geproduceerd.



Foto-elektrische optische technologie is over het algemeen geveldekt dan ionisatie-technologie in het detecteren van grote deeltjes, die meestal worden geproduceerd in grote hoeveelheden bij smeuïele branden, die urenleng smeuïel algereuten vlam te vatten. Bronnen van deze branden kunnen onder meer sigaretten zijn die vlam vatten in borkom of bedden.

Volg veiligheidsvoorschriften en voorkom gevaarlijke situaties:
1) Gebruik rookwaken op de juiste wijze. Rook nooit in bed.
2) Hou deel van de rookmelders weg van de kinderen.
3) Bewaar brandbare materialen in de juiste containers;
4) Houd elektrische apparaten in goede staat en veroorzaak geen overbelasting van het elektriciteitsnet;
5) Houd fornuizen, barbecues, open haarden en schoorstenen vet-en vuil-vrij.
6) Nooti tjes op het fornuis laten zonder toezicht;
7) Houd draagbare kachels en open vuur, zoals kaarsen, uit de buurt van brandbare materialen;
8) Zorg ervoor dat afval zich niet ophoopt.

Houd melders schoon, en test ze wekelijks. Vervang melders onmiddellijk als ze niet goed werken. Rookmelders kunnen u niet waarschuwen voor een brand. Houd minstens een werkende brandblusser op elke verdieping, en een extra in de keuken met een brandkeken. Heb brandtrap ladders of een andere betrouwbare voorziening voor ontsnapping uit de bovenste verdieping in het geval de trap worden geblokkeerd.

BELANGRIJK:
• Gevaar, Waarschuwingen en Pas Op meldingen waarschuwen u voor belangrijke brand- of andere potentieel gevaarlijke situaties. Besteed speciale aandacht aan deze items.
• Deze Rook/CO melder is geschikt voor gebruik in individuele appartementen, Het is NIET bedoeld voor boot of caravan gebruik.

LET OP:

• Deze combinatie Rook/koolmonoxidemelder heeft twee aparte alarmen. De CO-melder is niet ontworpen om brand of een ander gas op te sporen. Het geeft alleen de aanwezigheid van koolmonoxide op de sensor weer. Koolmonoxide gas kan aanwezig zijn in andere plaatsen. De Rookmelder kan alleen de aanwezigheid van rook die de sensor bereikt aangeven. De Rookmelder is niet ontworpen om gas, warmte of vlammen te voelen.

WAARSCHUWING:
• Deze Rook/CO melder is geschikt voor gebruik in individuele appartementen, Het is NIET bedoeld voor boot of caravan gebruik.
• Deze combinatie Rook/koolmonoxidemelder heeft twee aparte alarmen. De CO-melder is niet ontworpen om brand of een ander gas op te sporen. Het geeft alleen de aanwezigheid van koolmonoxide op de sensor weer. Koolmonoxide gas kan aanwezig zijn in andere plaatsen. De Rookmelder zal slecht de aanwezigheid van rook die de sensor bereikt aangeven. De Rookmelder is niet ontworpen om gas, warmte of vlammen te voelen.
• Deze Rook/CO-melder kan niet werken zonder werkende batterijen. Het verwijderen van de batterijen om welke reden ook, of het niet vervangen van de batterijen te vervangen aan het einde van hun levensduur, neemt bescherming weg.
• NOOIT een melding negeren. Zie "Als uw rook/CO melder afgaat" voor meer informatie over hoe te reageren op een melding. Het negeren van de melding kan leiden tot letsel of de dood.

• De functie is er voor uw gemak en zal een Rook/CO probleem niet oplossen. Controleer altijd uw huis voor een potentieel probleem na een melding. Het negeren van de melding kan leiden tot letsel of de dood.
• Dit product is bedoeld voor gebruik in normale ruimtes van de gezinswooneenheden. Het is niet bedoeld om CO niveaus te meten in overeenstemming met de Occupational Safety en Health Administration (OSHA) commerciële of industriële normen. Personen met aandoeningen die hen meer gevoelig voor koolmonoxide maken kunnen overwegen gebruik te maken van waarschuwingstoestellen die akoestische en visuele signalen voor koolmonoxide geven concentraties onder de 30 ppm. Neem voor meer informatie over koolmonoxide en uw medische conditie contact op met uw arts.
• De melder niet installeren waar het kan worden blootgesteld aan druppelend water of water kan oppspatten.

INSTALLATIE

WAAR DEZE MELDER INSTALLEREN

Wanneer u rookmelders in eengezinswoningen British Standards (BSI) raadt een rookmelder aan op elke verdieping, in elke woonkamer, en in elke slaapkamer of slaapruinte. Zie "Britse Standards (BSI) Aanbevelingen "voor details. Voor extra dekking, is het aanbevolen dat u ook een rookmelder installeert in de gangen, opslagruimtes, afgewerkte zolders en dakruimtes. Zorg ervoor dat er geen deur of ander obstakel de rook belemmert om de rookmelders te bereiken of het geluidsniveau minimaliseert.

Dat er voor zorgt dat de bewoners het alarmsignaal horen.

Mer in het bijzonder installeer Rook/CO melders:

- Waar temperatuur normaliter tussen 4 °C (40 °F) en 38 °C (100 °F) blijft.
- Op elk niveau van uw woning, met inbegrip van afgewerkte zolders.
- In elke slaapkamer, vooral als mensen slapen met de deur dicht.
- In de hal bij elke slaapkamer. Als uw woning meerdere slaapkamers heeft, installeer de een eenheid in elke slaapkamer. Als een hal meer dan 75 meter (25 voet) lang is, installeer een melder aan elk uiteinde.
- Aan de bovenkant van de eerste naar de tweede verdieping en de bijbehorende trappen, en onderaan bij de trap van de begane grond.



• Bij het installeren aan de muur, moet de bovenrand van Rook/CO-melder worden gemiddelt tussen 102 mm (4 inch) en 305 mm (12 inch) van de wand/plafond lijn.

- Bij het installeren op het plafond plaats u het alarm zo dicht mogelijk bij het centrum als mogelijk is.
- In beide gevallen installeer ten minste 102 mm (4 inch) van waar de wand en plafond samenkomen. Zie "Het Vermijden van Dode Lucht Ruimtes" voor meer informatie.

BELANGRIJK: Specifieke eisen voor Rook/CO-melder installatie kunnen verschillen in regio te regio. Neem contact op met uw lokale brandweer en bouwtoezicht voor de huidige eisen in uw omgeving.

- Bij het installeren aan de muur, moet de bovenrand van Rook/CO-melder worden gemiddelt tussen 102 mm (4 inch) en 305 mm (12 inch) van de wand/plafond lijn.
- Bij het installeren op het plafond plaats u het alarm zo dicht mogelijk bij het centrum als mogelijk is.
- In beide gevallen installeer ten minste 102 mm (4 inch) van waar de wand en plafond samenkomen. Zie "Het Vermijden van Dode Lucht Ruimtes" voor meer informatie.

LET OP: Zorg ervoor in elke locatie dat er geen deur of ander obstakel koolmonoxide of rook zou kunnen belemmeren in het bereiken van de melder.

WAAR DIT ALARM NIET MAG WORDEN GEINSTALLEERD

- Plaats deze Rook/CO-melder niet:
 - In garages, keukens, ketelruimtes, kruipruimtes en onvoltoede zolders.
 - Verwijderxtrem stofgevoel, vuile of vette ruimtes.
 - Waar verbranding deeltjes worden geproduceerd. Verbranding deeltjes worden zoals als er tjes brandt. Gebieden om dit te voorkomen zijn onder andere slecht geventileerde keukens, garages, en kethelruizen. Houd eenheden minstens 6 meter (20 voet) van de bronnen van verbrandingsdeeltjes (fornuis, boiler, gaiser, kachel) indien mogelijk. In gebieden waar een afstand van 6 meter (20 meter) niet mogelijk is - in modulaire, mobiel of kleinere woningen, bijvoorbeeld - is het raadzaam de Rook/CO-melder zo ver mogelijk weg te plaatsen van deze op brandstof werkende bronnen. De plaatsing aanbevelingen zijn bedoeld om deze te houden Melders op een redelijke afstand van een brandstof-verbruikende

bron ten houden, en dus "ongewenste" meldingen te verminderen. Ongewenste meldingen kunnen optreden als een Rook/CO-melder direct naar een brandstof-verbruikende bron wordt geplaatst. Ventileer deze gebieden zoveel mogelijk.

- Binnen 1,5 meter (5 meter) van een kooktoestel. In de luchtstromen in de buurt van keukens. Luchtstromen kunnen kookkampan naar de rookmelder trekken en ongewenste alarmen veroorzaken.
- In extreem vochtige ruimtes. Dit alarm moet minstens 3 meter (10 voet) van een douche, sauna, luchtbevochtiger, verdamper, vaatwasser, wasplaats, bergmuimte, of een andere bron van hoge luchtvochtigheid worden geplaatst.
- In direct zonlicht.
- In turbulente lucht, zoals in de buurt van plafondventilatoren of open ramen. Turbulente lucht kan voorkomen dat CO of rook de sensoren bereikt.
- Op Plaatsen waar temperatuur lager is dan 4 °C (40 °F) of hoger dan 38 °C (100 °F). Deze gebieden omvatten niet-air-conditioned kruipruimtes, onafgewerkte zolders, niet-geïsoleerde of slecht geïsoleerde daken, veranda's, en garages.
- In van insecten vergeven plaatsen . Insecten kunnen de openingen naar de detectiekamer verstoppen.
- Minder dan 305 mm (12 inch) verwijderd van tl-verlichting. Elektrische 'ruis' kan interfereren met de sensor.
- In "dode lucht" ruimtes. Zie "Het Vermijden van Dode Lucht Ruimtes".

OPTIONELE LOCKING FUNCTIES

De optionele vergrendeling functies zijn ontworpen om ongeoorloofde verwijdering van de batterijen of Melder te voorkomen. Het is niet nodig de vergrendeling te activeren in eengezinswoningen waar ongeoorloofde verwijdering van de batterijen of Melder geen probleem is. Deze Rook/CO-melder heeft twee aparte vergrendeling functies: een om het batterijcompartiment te vergrendelen, en de andere om de Rook/CO-melder te vergrendelen op de montagebeugel. U kunt ervoor kiezen om beide functies zelfstandig te gebruiken, of ze beide te gebruiken.

Benodigd gereedschap:

- Standaard mes
- Puntdraad platte schroevendraaier.
- Beide vergrendeling functies kunnen borgenpan die zijn gepoten in de montagebeugel. Afhankelijk van welke vergndeling functies u gebruikt, verwijder een of beide pennen van de montagebeugel met puntang of een scherp mes.

BELANGRIJK: Voor het definitief verwijderen van de borgen, steekt u een schroevendraier tussen de borgen en het slot en wikt de pin uit het slot.

HET BATTERIJCOMPARTIMENT VERGREDELLEN

























Het batterijcompartment niet vergrendelen totdat u de batterij hebt geactiveerd en de Rook/CO-melder hebt geactiveerd.

- Plaats de batterijen voordat u het alarm aan de beugel bevestigt. Plaats de twee (2) AA-batterijen (meegeleverd) in het batterijcompartiment. Zorg dat de aansluitingen op de uiteinden van de batterijen met de aansluitpunten op het toestel overeenstemmen. Paar "+" met "+" en "-" en "-" met "-". Als de batterijen niet volledig ingebracht zijn, kan het apparaat geen batterijvoeding ontvangen.
- Druk en houd Test/Silence-knop ingedrukt totdat het alarm afgaat.

Als het apparaat niet afgaat tijdens het testen, nieuwe batterijen installeren.

BELANGRIJK: Het batterij compartiment NIET vergrendelen! Installeer nieuwe batterijen en test opnieuw. Als het apparaat nog steeds niet afgaat, vervang het onmiddellijk.

- Verwijder de borgen van de montagebeugel met behulp van puntang of een mes.
- Druk de borgen door het gat in de buurt van het batterijklepje aan de achterkant van de Rook/CO-melder.



testen is met behulp van de testknop.

- Houd de Test/Silence-knop 3-5 seconden ingedrukt tot de melder afgaat.
- De sirene zal 3 pieptonen, pauze, 3 piepjes maken. De Power/Smoke LED knippert rood en de CO-LED zijn uit.

- Vervolgens zal de sirene 4 pieptonen, pauze, 4 piepjes maken. De Power/Smoke LED is Uit en de CO-LED knippert rood.

Als het apparaat niet afgaat, zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd, en test opnieuw. Als het apparaat nog steeds niet afgaat, vervang het onmiddelijk.

VERMIDJEN VAN DODE LUCHT RUIMTES

"Dode lucht" ruimtes kunnen verholeren dat rook de Rook/CO-melder bereikt. Volg de installatie aanbevelingen om dode lucht ruimtes te voorkomen.

Op plafonds, installeer rook/CO-melders zo dicht mogelijk bij het midden van het plafond als mogelijk. Als dit niet mogelijk is, plaats de Rook/CO-melder ten minste 102 mm (4 inch) van de wand of hoek.

Voor bevestiging aan de muur (indien toegestaan door de bouwvoorschriften), moet de bovenste rand van de Rook/CO-melder tussen 150 mm (6 duim) en 305 mm (12 inch) van de muur/plafond lijn geplaatst worden, onder de typische "dode lucht" ruimtes.

Op een gepijkt met gewel of kathedraal plafond, installeer eerst rook/CO-melder binnen 0,9 meter (3 voet) van de piek van het plafond, horizontaal. gemeten. Extra Rook/CO-melders kunnen worden vereist, afhankelijk van de lengte, hoek, enz. van de helling van het plafond. Raadpleeg de BS 5839 Deel 6- en lokale bouw-regelgeving voor meer informatie over vereisten voor hellende of puntige plafonds.

HOE DEZE MELDER TE INSTALLEREN

BELANGRIJK: Deze combinatie Rook/CO-melder is ontworpen om te worden gemonteerd op het plafond of de muur. Het is geen tafel apparaat. U moet dit apparaat aan het plafond of de muur bevestigen, zoals hieronder aangegeven. Lees "Waar Deze Melder te Installeren" voordat u begint.



Gereedschap dat u nodig hebt: potlood, boormachine met 5mm (3/16") boor, platte schroevendraaier, hamer.

"MELDER VERPLAASING NAAR FRISSE LUCHT"

Indien u de sirene 4 pieptonen, pauze, 4 pieptonen, pauze hoort maken en het RODE CO-lampje knippert, verhuus iedereen naar een bron frisse lucht.

Afgaan van uw CO-melder geeft de aanwezigheid van koolmonoxide (CO) aan die dodelijk kan zijn. Met een melder, zoals uw CO-melder klinkt, moet u dit niet negeren!

Als schadelijke niveaus van koolmonoxide worden gedetecteerd, laat het alarm een reeks van vier signalen horen, gevolgd door een korte pauze; dit zal vergezeld gaan van een knipperend rood licht. Dit patroon wordt herhaald totdat het alarm met succes opnieuw ingesteld is. Als het alarm een ander patroon van piepjes uitzendt zie onderdeel "Begrip uw CO-melder".

Als het alarm klinkt, als volgt reageren:

- Als iemand de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging eraart– hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of andere "griepachtige" symptomen;
- Open de deuren en ramen om te ventileren.
- Shakel alle op brandstof werkende toestellen uit waar mogelijk en stop met het gebruik ervan.

- Verlaat het pand en laet de deuren en ramen open.
- Bel uw gas-of andere brandstofleverancier op hun noodnummer.

- Noteer deze nummers hier:
 - Gas leverancier- : Gas Safe Monteur- : Ziekenhuis/Dokter- :
- Betreed de woning niet opnieuw tot het alarm is gestopt.

• Zoek onmiddellijk medische hulp voor iedereen die lijdt aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging (hoofdpijn, misselijkheid), en meld dat koolmonoxide vergiftiging wordt vermoeden.

- Geen gebruik maken van de op brandstof werkende apparaten totdat ze zijn gecontroleerd door een deskundige. In het geval van gasteostellen, moet dit door een GasSafe erkend installateur worden gedaan.
- Als er geen symptomen zijn, druk op de Test/Reset-knop en ventileer de woning onmiddellijk door het openen van de ramen en deuren.

Melders hebben verschillende beperkingen. Zie "Algemene Beperkingen van CO Melders" voor details.

Als uw rook/CO melder afgaat

REAGEREN OP EEN MELDING

Indien u de sirene 3 pieptonen, pauze, 3 pieptonen, pauze hoort maken en het RODE ROOK-lampje knippert, wordt rook waargenomen.

Evacueer iedereen uit het gebouw.

WAARSCHUWING:
• Als het alarm afgaat en u bent het apparaat niet aan het testen, dan betekent het een waarschuwing voor een potentieel gevaarlijke situatie die uw onmiddellijke aandacht vereist. Neger nee ooit een alarm. Het negeren van het alarm kan leiden tot letsel of de dood.

• Verwijder nooit de batterijen uit een op batterijen werkende Rook/CO-melder om een vals alarm (veroorzaakt door kookwalmen, et al.) te stoppen. Het verwijderen van batterijen schakelt het alarm uit zodat het geen rook kan detecteren, en verwijdrt uw bescherming. Open een venster in plaats daarvan of waaiër de rook uit de buurt van het apparaat. Het alarm wordt automatisch gerest

• Als het alarm afgaat laat iedereen de woning verlaten.

Wat te doen bij brand

- Raak niet in paniek, blij rustig. Volg uw familie vluchtplan.
- Verlaat de woning zo snel mogelijk. Stop niet om u aan te kleden of wat dan ook mee te nemen.
- Voel deuren met de rug van uw hand voordat u ze opent. Als een deur koel is, langzaam openen. Open nooit een hete deur. Houd deuren en ramen gesloten, tenzij u via deze moet ontsnappen.

• Bedek uw neus en mond met een doek (bij voorkeur vochtig). Neem korte, oppervlakkige ademhalings.

• Ontmoet op de afgesproken plaats buiten uw woning, en tel iedereen om u te verzekeren dat iedereen de woning veilig heeft verlaten.

- Bel de brandweer zo snel mogelijk buiten de woning. Geef uw adres, dan uw naam.
- Ga nooit terug in een brandend gebouw om welke reden dan ook.
- Neem contact op met Brandweer voor suggesties om uw huis veiliger te maken.

WAARSCHUWING: Melders hebben verschillende beperkingen. Zie "Algemene Beperkingen van Rook/CO-melders" voor details.
"Spruce Safety Products Ltd of FirstAlert is niet verplicht om te betalen voor enig rook of koolmonoxide onderzoek of service call.

Gebruik van de stiltte functie

Verwijder nooit de batterijen om een vals alarm af te zetten. Het verwijderen van de batterij schakelt het alarm uit en verwijdrt uw bescherming.

De Stiltte Functie is bedoeld om tijdelijk de sirene uit te zetten terwijl u het probleem identificeert en oplost. Gebruik de Stiltte Functie niet in geval van noodsituaties situaties. Dit zal een CO probleem niet oplossen of een brand blussen.Om de Stiltte Functie te gebruiken houdt u de Test/Silence-knop op het deksel van het Rook/CO Alarm 3 seconden lang ingedrukt.

Als het geluid van de Rookmelder wordt uitgezet

De Rookmelder is 15 minuten stil en keert dan terug naar de normale werking. Als de rook niet weg is-of blijft toenemen-zal het apparaat een nieuwe melding geven.

Als het geluid van de CO-melder wordt uitgezet

De CO-melder zal 4 minuten stil zijn. Na 4 minuten, als CO-niveaus aanhouden blijven zal de sirene weer afgaan.

Einde levensduur signaal uitzetten
Deze stiltte functie kan de Einde Levensduur waarschuwing "tijl" tot 2 dagen tijdelijk uitzetten. U kunt de "tijlp" van de Einde Levensduur waarschuwing uitzetten door de Test/Silence knop te drukken. De sirene zal tijlpen om te bevestigen dat de Einde Levensduur stiltte functie is geactiveerd. Na ongeveer 2 dagen, zal de Einde Levensduur "tijlp" hervatten. Na ongeveer 2-3 weken kan de Einde Levensduur waarschuwing niet meer worden uitgezet.

Vervangen van de batterijen (zonder het verwijderen van de Melder aan het plafond of muur):

- Open het batterijcompartiment.
- Druk op tabs A en B zoals aangegeven in het schema en verwijder de batterijen.
- Plaats de nieuwe batterijen, zorg ervoor dat ze volledig in het batterijcompartiment klikken. Zorg dat de aansluitingen op de uiteinden van de batterijen met de aansluitpunten op het toestel overeenstemmen.
- Sluit het batterijcompartiment, en test het apparaat door op de Test/Silence-knop te drukken.

WAARSCHUWING: Tips om te vermijden dat de sensor in de rook- en koolmonoxidemelder wordt verontreinigd en daardoor minder betrouwbaar wordt:

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen bij het reinigen van de rook- en koolmonoxidemelder.

Veeg deze gewoon af met een licht bevochtigde doek.

Verf de rook- en koolmonoxidemelder niet.

Spuit niet met een spuitbus op of nabij de detector. Gebruik geen producten op basis van oplosmiddelen nabij de rook- en koolmonoxidemelder.

Bewaar de detector op een veilige plek (en in een plastic zak) voordat u begint met verven, behangen of wanneer u andere activiteiten uitvoert waarbij sterke dampen vrijkomen. Vervang niet de rook- en koolmonoxidemelder uit de zak te nemen en terug te plaatsen als u klaar bent.

ALS UW ROOK/CO ALARM AFGAAT

Wat te doen voor de eerste-identificatie van het type alarm	
Type Alarm	Wat u ziet en hoort
Koolmonoxide (CO)	CO LED: Knipperend ROOD sirene: 4 pieptonen, pauze, 4 pieptonen, pauze Power/Smoke LED: Off
Smoke (Rook)	Power/Smoke LED: Knipperend ROOD sirene: 3 pieptonen, pauze, 3 pieptonen, pauze CO LED: Off

"MELDER VERPLAASING NAAR FRISSE LUCHT"

Indien u de sirene 4 pieptonen, pauze, 4 pieptonen, pauze hoort maken en het RODE CO-lampje knippert, verhuus iedereen naar een bron frisse lucht.

Afgaan van uw CO-melder geeft de aanwezigheid van koolmonoxide (CO) aan die dodelijk kan zijn. Met een melder, zoals uw CO-melder klinkt, moet u dit niet negeren!

Als schadelijke niveaus van koolmonoxide worden gedetecteerd, laat het alarm een reeks van vier signalen horen


MANUEL
MODELE SC05

Merci de consulter notre site afin d'obtenir une copie ul plus récent guide d'utilisation.

INTRODUCTION

Tous les détecteurs de fumée FirstAlert sont conformes aux exigences réglementaires, y compris EN 14604:2005 et sont conçus pour détecter les particules de combustion. Tous les feux produisent des particules de dimensions et quantités variées.

La technologie photoélectrique/optique est généralement plus sensible pour la détection de grosses particules souvent produites en plus grande quantité par les feux à couvert qui peuvent couvrir pendant des heures avant de produire des flammes. Ces feux peuvent être déclenchés par une cigarette qui se consume sur un canapé ou un lit.

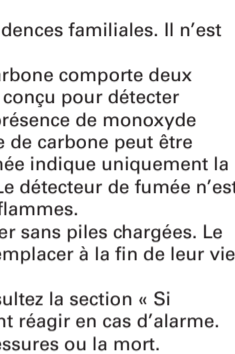

- Ce détecteur de fumée/CO est agréé pour les résidences familiales. Il n'est PAS conçu pour les bateaux ou caravanes.
- Ce détecteur combiné de fumée/monoxyde de carbone comporte deux détecteurs séparés. Le détecteur de CO n'est pas conçu pour détecter le feu ou la fumée, mais uniquement la présence de monoxyde de carbone au niveau du détecteur. Le monoxyde de carbone peut être présent en d'absence lorsqu'il. Le détecteur de fumée indique uniquement la présence de fumée lorsqu'elle atteint l'appareil. Le détecteur de fumée n'est pas conçu pour détecter le gaz, la chaleur ou les flammes.
- Ce détecteur de fumée/CO ne peut pas fonctionner sans piles chargées. Le fait d'enlever les piles ou le manquement à les remplacer à la fin de leur vie utile supprime votre protection.
- Vous ne devez JAMAIS ignorer une alarme. Consultez la section « Si l'alarme fumée/CO retentit » pour savoir comment réagir en cas d'alarme. Tout manquement à réagir peut entraîner des blessures ou la mort.
- La fonction Silence est uniquement conçue pour votre commodité ; elle ne peut pas rectifier un problème de fumée/CO. Inspectez toujours votre logement pour identifier un problème potentiel après une alarme. Tout manquement à le faire peut entraîner des blessures ou la mort.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement à l'intérieur de logements familiaux. Il n'est pas conçu pour mesurer les niveaux de CO dans un but de conformité aux normes commerciales de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Les personnes souffrant de problèmes de santé susceptibles de les rendre plus sensibles au monoxyde de carbone peuvent envisager d'utiliser des dispositifs d'avertissement émettant des signaux sonores et visuels en présence de concentrations de monoxyde de carbone inférieures à 30 ppm. Pour obtenir des informations complémentaires sur le monoxyde de carbone et votre problème de santé, consultez votre médecin.
- N'installez pas le détecteur dans un endroit où il pourrait être exposé à une gouttière ou des écroulements.

INSTALLATION
Où installer ce détecteur


Installation des détecteurs de fumée dans les résidences familiales

Les normes britanniques (BSI) recommandent un détecteur de fumée par étage, dans chaque zone de vie et dans chaque chambre ou groupe de chambres. Voir « Recommandations des normes britanniques (BSI) » pour avoir plus de détails. Pour une protection supplémentaire, on recommande d'installer également un détecteur de fumée dans les couloirs, lieux de stockage, ruelles aménagés et non aménagés. Vérifiez qu'une porte ou autre obstacle ne bloque pas d'empêcher la fumée d'atteindre les détecteurs de fumée ou de minimiser le niveau sonore de l'alarme et empêcher les occupants d'entendre le signal.

- Plus spécifiquement, installez les détecteurs fumée/CO combinés :

- Lorsque la température reste normalement entre 4°C et 38°C.
- A tous les étages de votre logement, y compris dans les combles aménagés.
- Dans chaque chambre, surtout si les occupants dorment la porte fermée.
- Dans le couloir près de chaque zone où il y a des chambres. Si les chambres de votre logement sont réparties en plusieurs zones, installez un détecteur dans chaque. Si un couloir fait plus de 7,5 mètres de long, installez un détecteur à chaque extrémité.
- En haut de l'escalier du rez-de-chaussée au premier étage et des escaliers donnant accès aux étages supérieurs, et en bas de l'escalier du rez-de-chaussée.

Les exigences spécifiques d'installation des détecteurs de fumée/CO peuvent varier d'une région à l'autre. Consultez les pompiers et le service des normes du bâtiment pour connaître les exigences locales.

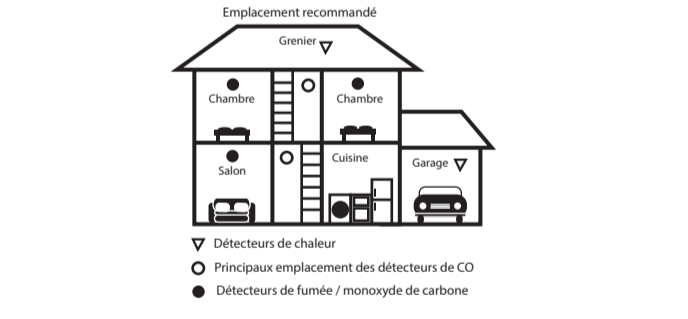

- Quand vous installez le détecteur au mur, le bord supérieur doit se trouver entre 102 mm et 305 mm de l'angle mur/plafond.
- Quand vous l'installez au plafond, positionnez-le aussi près du centre que possible.

- Dans les deux cas, installez-le à au moins 102 mm de l'angle entre le mur et le plafond. Consultez la section « Éviter les espaces d'air sans circulation » pour en savoir plus.

REMARQUE : Dans tous les cas, vérifiez qu'une porte ou autre obstacle ne risque pas d'empêcher le monoxyde de carbone ou la fumée d'arriver jusqu'au détecteur.

Lieux à proscrire pour installer ce détecteur

N'installez PAS ce détecteur de fumée/CO :

- Dans les garages, cuisines, buanderies, vides sanitaires ou combles non aménagés. Évitez les lieux extrêmement poussiéreux, sales ou gras.
- Aux endroits où des particules de combustion sont dégagées. Des particules de combustion se forment lorsque quelque chose brûle. Parmi les lieux à éviter, citons les cuisines mal ventilées, les garages et les buanderies. Les détecteurs doivent se trouver au moins à 6 mètres des sources de particules de combustion (cuisinière, chaudière, chauffe-eau, radiateur) si possible. Dans les lieux où une distance de 6 mètres n'est pas possible – par exemple dans les logements modulaires, mobiles ou exigus, on recommande de positionner le détecteur de fumée/CO aussi loin que possible de ces sources de combustion. Les recommandations de positionnement sont pour but de maintenir ces détecteurs à une distance raisonnable de toute source de combustion, et donc de réduire les fausses alarmes. De fausses alarmes peuvent se produire si un détecteur de fumée/CO est adjacent à une source de combustion. Ventilez ces zones le plus possible.
- Dans un rayon de 1,5 mètre d'un appareil de cuisson. Dans les courants d'air proches des cuisines. Les courants d'air peuvent attirer la fumée dans le détecteur et provoquer de fausses alarmes.
- Dans les zones extrêmement humides. Ce détecteur doit se trouver à au moins 3 mètres d'une douche, d'un sauna, humidificateur, vaporisateur, ou lave-vaisselle, d'une buanderie ou d'une autre source d'humidité.
- A la lumière directe du soleil.
- Dans les zones de turbulences d'air, par exemple près des ventilateurs de plafond ou de fenêtres ouvertes. L'air en mouvement peut empêcher le CO ou la fumée de parvenir au détecteur.
- Dans les zones où la température est inférieure à 4°C ou supérieure à 38°C. Citons les vides sanitaires non climatisés, les combles non aménagés, les plafonds non isolés ou mal isolés, les porches et les garages.
- Dans les zones infestées par les insectes. Les insectes peuvent obstruer la chambre de détection.

- A moins de 305 mm de luminaires fluorescents. Le "bruit" électrique peut

gérer le détecteur.

- Dans les espaces d'air sans circulation. Voir « Éviter les espaces d'air sans circulation ».

Éviter les espaces d'air sans circulation

Les espaces d'air sans circulation peuvent empêcher la fumée de parvenir jusqu'au détecteur.


Pour éviter ces espaces, suivez les recommandations d'installation ci-dessous. Pour les plafonds, installez les détecteurs de fumée/CO le plus près possible du centre du plafond. Si cela n'est pas possible, installez le détecteur à au moins 102 mm du mur ou de l'angle.

Pour les murs (si les codes du bâtiment l'autorisent), le bord supérieur du détecteur doit se trouver entre 150 mm et 305 mm de l'angle entre le mur et le plafond, en dessous des espaces d'air sans circulation typiques.

Pour les plafonds mansardés, en pente ou cathédrale, installez le premier détecteur dans les 90 cm à partir du faite du plafond, mesurés horizontalement. Des détecteurs supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de la longueur, de la pente, etc. du plafond. Consultez BS 5839 Partie 6 et la réglementation locale du bâtiment pour avoir tous les détails concernant les exigences liées aux plafonds en pente ou mansardés.

Comment installer ce détecteur

Ce détecteur de fumée/CO combiné est conçu pour être monté au plafond ou au mur. Ce n'est pas un appareil de table. Vous devez l'installer au plafond ou au mur comme indiqué ci-dessous. Lisez la section « Comment installer ce détecteur » avant de commencer.

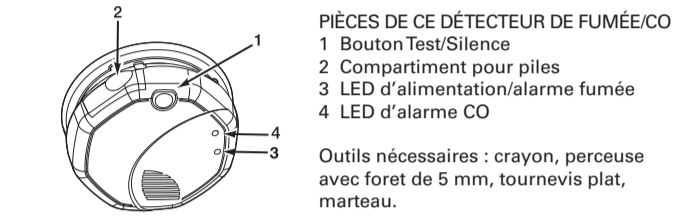


- Ne connectez cet appareil à aucun autre détecteur ou appareil secondaire. C'est une unité autonome qui ne peut pas être reliée à d'autres appareils. Si vous souhaitez verrouiller le compartiment des piles ou verrouiller le bouton Silence, vous devez utiliser un autre appareil, il pourrait ne pas fonctionner correctement.
- N'installez pas cet appareil sur un câble secteur ou sur un orifice au plafond. Les courants d'air empêcheront la fumée d'atteindre la chambre de détection et le détecteur ne se déclenchera pas. Seuls les détecteurs alimentés par le secteur (c.a.) peuvent être installés sur des câbles secteur. Si vous souhaitez verrouiller le compartiment des piles ou verrouiller le détecteur de fumée/CO sur la fixation, lisez la section « Dispositifs de verrouillage optionnels ».

- Tenez fermement le socle et faites pivoter la fixation dans le sens antihoraire (vers la gauche) pour la séparer de l'appareil.
- Appuyez la fixation contre le plafond (ou le mur) pour que la fente de fixation verticale soit alignée avec la position 12 heures et faites un trait autour de l'intérieur des fentes de fixation (fixation verticale et horizontale).
- Posez l'appareil à un endroit où il ne sera pas couvert par la poussière du dégagement des trous de fixation.
- Avec un foret de 5 mm, percez un trou à l'emplacement de chaque marque au crayon.

- Introduisez les chevilles en plastique dans les trous. À l'aide d'un marteau, tapez doucement sur les chevilles pour les faire pénétrer entièrement dans le trou de fixation.

- Alignez la fixation sur les chevilles en plastique.

- Vissez la fixation au plafond ou au mur à travers les fentes de montage au moyen des deux vis fournies.
- Avant de monter le détecteur sur la fixation, mettez les deux (2) piles AA (fournies) dans le compartiment des piles. Prenez soin de respecter la polarité indiquée sur l'appareil. Faites correspondre '+' avec '+' et '-' avec '-'.. Si les piles ne sont pas complètement enfoncées, l'appareil ne peut pas être alimenté par les piles.

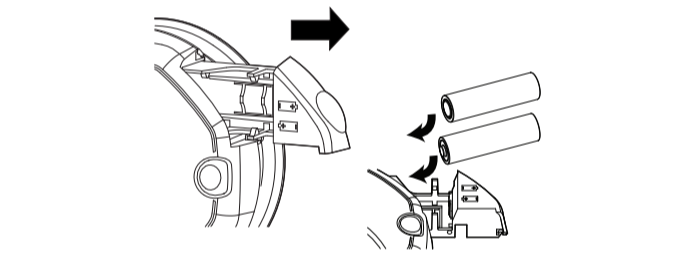

REMARQUE : L'appareil pourra émettre un bip rapide quand vous installez les piles. Ceci est normal. Le voyant VERT clignote toutes les 60 secondes environ quand l'appareil est alimenté.

Le compartiment des piles ne se refermera pas s'il ne contient pas de piles. Ce dispositif vous avertit que l'appareil ne fonctionnera pas sans piles.

- Montez le détecteur sur la fixation. Alignez les guides du socle du détecteur avec les guides de la fixation. Quand les guides sont alignés, faites pivoter le socle dans le sens horaire (vers la droite) jusqu'à ce qu'il se bloque.

REMARQUE : Une fois le détecteur bloqué sur la fixation, vous pouvez faire pivoter le détecteur pour ajuster l'alignement.

- Testez le détecteur de fumée/CO. Voir « Tests hebdomadaires » pour avoir des détails.

DISPOSITIFS OPTIONNELS DE VERROUILLAGE

Les dispositifs optionnels de verrouillage sont conçus pour dissuader les occupants d'activer le bouton Silence. Il est inutile d'activer le bouton verrouillé dans les logements occupés par une seule famille, où l'extraction non autorisée du détecteur n'est pas une préoccupation.

Ce détecteur de fumée/CO est doté de deux dispositifs de verrouillage : l'un pour verrouiller le compartiment des piles et l'autre pour verrouiller le détecteur sur la fixation. Vous pouvez utiliser chaque dispositif séparément, ou les deux.

Outils nécessaires : •Pince à bec fin ou cutter
•Tournevis plat standard.
Les deux dispositifs de verrouillage utilisent des gouppilles qui sont moulées dans la fixation. En fonction du dispositif que vous utilisez, enlevez une ou les deux gouppilles de la fixation au moyen d'une pince à bec fin ou d'un cutter.

Pour enlever définitivement une gouppile, enfoncez un tournevis plat entre la gouppile et le verrou, et extrayez la gouppile.

Pour verrouiller le compartiment des piles

Ne verrouillez pas le compartiment des piles avant d'avoir activé les piles testé le détecteur.

- Installez les piles avant de monter le détecteur sur la fixation. Mettez les deux (2) piles AA fournies dans le compartiment des piles. Prenez soin de respecter la polarité indiquée sur l'appareil. Faites correspondre '+' avec '+' et '-' avec '-'. Si les piles ne sont pas complètement enfoncées, l'appareil ne peut pas être alimenté par les piles.

- Appuyez sur le bouton Test/Silence jusqu'à ce que l'alarme retentisse.

Si l'appareil n'émet pas d'alarme pendant le test, ne VERROUILLEZ PAS le compartiment des piles ! Installez de nouvelles piles et refaites le test. Si l'appareil n'émet toujours pas d'alarme, remplacez-le immédiatement.

- En vous aidant d'une pince à bec fin ou d'un cutter, détachez une gouppile

de verrouillage de la fixation.

- Introduisez-la dans l'orifice près de la fermeture du compartiment des piles au dos du détecteur.


Pour déverrouiller le compartiment des piles

- Enlevez le détecteur de la fixation. Si l'appareil est verrouillé sur la fixation, consultez la section « Pour déverrouiller la fixation ».

- Introduisez un tournevis plat sous la tête de la gouppile de verrouillage et extrayez-la délicatement du mur du compartiment des piles. (Si vous prévoyez de verrouiller à nouveau le compartiment des piles, conservez la gouppile.)
- Pour verrouiller à nouveau le compartiment des piles, fermez le compartiment et remettez la gouppile dans le verrou.
- Remettez le détecteur sur la fixation.

Pour remplacer les piles, testez toujours le détecteur avant de verrouiller le compartiment des piles.



Outils nécessaires : crayon, perceuse avec foret de 5 mm, tournevis plat, marteau.

POUR VERROUILLER LA FIXATION

- En vous aidant d'une pince à bec fin ou d'un cutter, détachez une gouppile de verrouillage de la fixation.
- Introduisez-la dans l'orifice au dos du détecteur, comme indiqué sur le diagramme.
- Quand vous montez le détecteur sur la fixation, la tête de la gouppile doit s'emboîter dans une entaille de la fixation.

- Quand vous montez le détecteur sur la fixation, la tête de la gouppile doit s'emboîter dans une entaille de la fixation.

- Introduisez un tournevis plat dans la découpe rectangulaire de la fixation la plus proche de la gouppile.
- Détachez le détecteur de la fixation en relevant le tournevis tout en faisant pivoter le détecteur dans le sens antihoraire (vers la gauche).

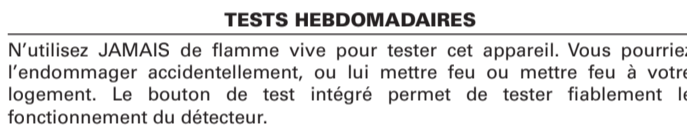
TESTS HEBDOMADAIRES

N'utilisez JAMAIS de flamme vive pour tester cet appareil. Vous pourriez l'endommager accidentellement, ou lui mettre feu ou mettre feu à votre logement. Le bouton de test intégré permet de tester fiablement le fonctionnement du détecteur.

Ne RESTEZ PAS près du détecteur quand l'alarme retentit. En effet, une exposition à courte portée pourrait endommager votre audition. Pendant le test, éloignez-vous du quand l'alarme commence à retentir.

Il est important de tester cet appareil une fois par semaine pour vérifier qu'il fonctionne correctement. L'utilisation de ce bouton est la méthode recommandée pour tester ce détecteur de fumée/CO.

Appuyez sur le bouton Test/Silence pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que l'alarme retentisse.

- L'alarme émettra 3 bips, pause, 3 bips. La LED alimentation/fumée clignote en rouge et la LED CO clignote en rouge.
- Ensuite, l'alarme émet 4 bips, pause, 4 bips. La LED alimentation/fumée est éteinte et la LED CO clignote en rouge.
- Si le détecteur n'émet pas d'alarme, vérifiez si les piles sont installées correctement et refaites le test. Si l'appareil n'émet toujours pas d'alarme, remplacez-le immédiatement.

MAINTENANCE RÉGULIÈRE

Cet appareil est conçu pour exiger un minimum d'entretien, mais il y a quelques gestes simples à faire pour qu'il continue à fonctionner correctement.

Utilisez uniquement les piles de recharge mentionnées ci-dessous. Le détecteur pourra ne pas fonctionner correctement avec d'autres piles. N'utilisez jamais de piles rechargeables car elles pourraient ne pas fournir une charge régulière.

- Testez votre détecteur au moins une fois par semaine.
- Nettoyez le détecteur de fumée/CO au moins une fois par mois : aspirez délicatement l'extérieur du détecteur de fumée/CO avec la brosse douce de votre aspirateur domestique. Vous pouvez aussi utiliser une bombe d'air comprimé (vendue dans les magasins d'informatique ou d'articles de bureau). Respectez les instructions d'utilisation du fabricant. Testez le détecteur de fumée/CO. N'utilisez jamais d'eau, de détergent ou de solvant qui risquent d'endommager l'appareil.
- Si le détecteur de fumée/CO est contaminé par une quantité excessive de saillissures ou poussière, et ne peut pas être nettoyé afin d'ôter les saillies alarmes, remplacez-le immédiatement.
- Déplacez le détecteur s'il émet fréquemment de fausses alarmes. Consultez la section « Lieux à proscrire pour l'installation de ce détecteur » pour en savoir plus.
- Choisissez une pile de recharge :

Votre détecteur de fumée/CO fonctionne avec deux piles AA standard. Les piles ci-dessous sont acceptables : Duracell MN1500 (LR6), Energizer E91. Ces piles de recharge sont disponibles dans la plupart des commerces de proximité.


La vie utile des piles dépend du détecteur de fumée/CO et du lieu où il est installé. Toutes les piles mentionnées ci-dessous sont utilisables comme piles de recharge pour cet appareil. Quelle que soit la durée de vie des piles indiquée par le fabricant, vous DEVEZ remplacer les piles immédiatement quand le détecteur commence à émettre des bips (signal indiquant que les piles sont faibles).

Pour remplacer les piles (sans démonter le détecteur du plafond ou du mur) :

 - Ouvrez le compartiment des piles.
 - Appuyez sur les languettes A et B comme indiqué sur le diagramme et retirez chaque pile.
 - Insérez les piles neuves en vérifiant qu'elles sont bien enfoncées dans leur logement. Prenez soin de respecter la polarité indiquée sur l'appareil.
 - Refermez le compartiment des piles et testez l'appareil en appuyant sur le bouton Test/Sourdine.

Pour ne pas risquer de contaminer le capteur de votre détecteur de fumée et le monoxyde de carbone et donc affecter sa fiabilité :

 - Ne jamais utiliser de solutions détergentes sur votre détecteur. Essuyer simplement au moyen d'un linge légèrement humide.
 - NE PAS peindre le détecteur.
 - NE PAS pulvériser d'aérosols sur ou à proximité du détecteur.
 - NE PAS utiliser de produits à base de solvants à proximité du détecteur.
 - Déplacer le détecteur en lieu sûr et le ranger dans un sac plastique avant de mener des travaux de peinture, de pose de papier-peint ou toute autre activité impliquant l'usage de substances émettant de fortes fumées. Ne pas oublier d'ôter le détecteur du sac et de le remettre en place une fois ces activités terminées.

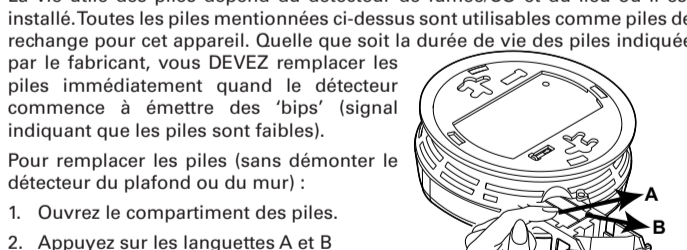

Pour enlever définitivement une gouppile, enfoncez un tournevis plat entre la gouppile et le verrou, et extrayez la gouppile.

Pour enlever définitivement une gouppile, enfoncez un tournevis plat entre la gouppile et le verrou, et extrayez la gouppile.

Voici les principaux combustibles qui dégagent du gaz carbonique : bois, charbon, charbon de bois, pétrole, gaz naturel, essence, kérosène et propane. Les appareils ménagers sont souvent des sources de gaz carbonique. S'ils ne sont pas correctement entretenus, ou mal ventilés ou ne fonctionnent pas normalement, les niveaux de gaz carbonique peuvent augmenter rapidement. Le CO est un véritable danger dans les logements modernes bien isolés. En effet, les logements étanches et isolés, avec des fenêtres hermétiques peuvent 'enfermer' le CO à l'intérieur.

Symptômes d'empoisonnement au CO
Ces symptômes indiquent un EMPOISONNEMENT AU CO et doivent être expliqués à TOUS les membres de la famille.

Exposition légère : Légères céphalées, nausées, vomissements, fatigue (symptômes d'un état grippal). Exposition moyenne : Maux de tête violents, somnolence, confusion, rythme cardiaque rapide. Forte exposition : Convulsions, évanouissement, insuffisance cardiaque et pulmonaire. L'exposition au monoxyde de carbone peut entraîner des lésions cérébrales et la mort.

SI VOTRE DÉTECTEUR DE FUMÉE/CO SE DÉCLENCHE	
	Que faire en premier - identifiez le type d'alarme
Type d'alarme	Ce que vous voyez et entendez
Monoxyde de carbone (CO)	LED CO : Clignote en ROUGE. Avertisseur : 4 bips, pause, 4 bips, pause LED alimentation/fumée : Éteint
Fumée	LED alimentation/fumée : ROUGE clignotant avertisseur : 3 bips, pause, 3 bips, pause LED CO : Éteint

Si l'alarme CO retentit
« ALARME - SORTIR À L'AIR FRAIS » Si vous entendez l'alarme émettre 4 bips, une pause, 4 bips, une pause et si le voyant CO ROUGE clignote, évacuez tous les occupants vers une source d'air frais.

L'activation de l'alarme de votre détecteur de CO indique la présence de monoxyde de carbone (CO) qui peut être mortel. En d'autres termes, quand l'alarme CO retentit, vous devez agir !

Si votre appareil détecte des niveaux dangereux de monoxyde de carbone, il émet une série de quatre bips suivie d'une pause, et un voyant rouge clignote. Cette séquence est répétée jusqu'à ce que le détecteur soit réinitialisé. Si le détecteur émet une séquence de bips différente, consultez la section « Connaitre votre détecteur de CO ».

Si l'alarme retentit, réagissez de la manière suivante :

- Si certaines personnes manifestent les symptômes d'un empoisonnement au monoxyde de carbone - céphalées, vertiges, nausée ou autres symptômes d'état grippal -
- Ouvrez les portes et les fenêtres pour ventiler.
- Arrêtez les appareils à combustibles et ne les utilisez plus.
- Évacuez le logement en laissant les portes et fenêtres ouvertes.
- Appelez votre fournisseur de gaz ou autre combustible au numéro d'urgence.

Notez ces numéros ici :
Fournisseur de gaz :
Technicien :
Hôpital/médecin :

- Ne revenez pas dans le logement tant que l'alarme ne s'arrête pas.
- Consultez immédiatement un médecin pour les personnes manifestant les symptômes d'un empoisonnement au monoxyde de carbone (céphalées, nausée) et indiquez-lui que vous soupçonnez une intoxication au monoxyde de carbone.
- Ne recommencez pas à utiliser les appareils à combustible tant qu'un expert ne les a pas examinés. Pour les appareils au gaz, cet expert doit être un installateur agréé GasSafe.
- En l'absence de symptômes, actionnez le bouton Test/Réarmement et vérifiez immédiatement le logement en ouvrant les fenêtres et les portes.
- Vous pouvez couper l'alarme en appuyant sur le bouton Test/Réarmement. Les détecteurs ont des limites. Consultez la section « Limites des détecteurs de CO » pour les connaître.

Si l'alarme fumée retentit
COMMENT RÉAGIR EN CAS D'ALARME
Si vous entendez l'avertisseur émettre 3 bips, pause, 3 bips, pause et si le voyant ROUGE FUMÉE clignote, de la fumée a été détectée.

Évacuez le bâtiment.

- Si l'appareil se déclenche pendant que vous n'êtes pas en train de le tester, il vous avertit d'une situation potentiellement dangereuse qui exige une intervention immédiate. Vous ne devez JAMAIS ignorer une alarme. En effet, cela pourrait entraîner des blessures et même la mort.

- Ne retirez jamais les piles d'un détecteur de fumée/CO à piles pour couper une fausse alarme (provoquée par de la fumée de cuisine etc.). Le fait d'enlever les piles désactive le détecteur, qui ne peut plus détecter la fumée et vous protéger. Ouvrez plutôt une fenêtre ou éloignez la fumée du détecteur. Le détecteur se réinitialisera automatiquement.
- Si le détecteur se déclenche, évacuez immédiatement le logement.

QUE FAIRE EN CAS D'INCENDIE

- Ne paniquez pas ; restez calme. Suivez le plan d'évacuation de votre famille.
- Sortez du bâtiment le plus rapidement possible. Ne vous arrêtez pas pour vous habiller ou pour rassembler des objets.
- Touchez les portes avec le dessus de la main avant de les ouvrir. Si une porte est froide, ouvrez-la lentement. N'ouvrez pas une porte chaude. Tenez les poignées de fenêtres fermées, sauf celle que vous devez emprunter pour l'évacuation.
- Couvrez-vous le nez et la bouche avec un chiffon (de préférence humide). Prenez de petites inspirations courtes.
- Réunissez-vous au lieu de rassemblement prévu en dehors de votre logement et faites l'appel pour vérifier que tout le monde a pu sortir en sécurité.
- Appelez les pompiers le plus rapidement possible, depuis l'extérieur. Donnez votre adresse puis votre nom.
- Ne rentrez en aucun cas dans un bâtiment en feu.
- Contactez les pompiers pour leur demander des conseils pour rendre votre logement plus sûr.

Les détecteurs ont des limites. Consultez la section « Limites générales des des détecteurs de fumée/CO » pour les connaître.

Sprue Safety Products Ltd. et FirstAlert n'est pas obligé de prendre en charge la recherche du monoxyde de carbone ou les appels de service.

Utilisation de la fonction de sourdine

Ne retirez jamais les piles pour couper une fausse alarme. En effet, le fait d'enlever les piles désactive le détecteur et votre protection.

La fonction Sourdine est conçue pour couper temporairement l'alarme pendant que vous recherchez et rectifiez le problème. N'utilisez jamais la fonction sourdine en cas d'urgence. Elle ne peut ni rectifier un problème de CO ni éteindre un incendie.

Pour utiliser la fonction de sourdine, appuyez sur le bouton Test/Silence sur le boîtier du détecteur pendant 3 secondes.

Quand l'alarme de fumée est coupée

Le détecteur restera silencieux pendant 15 minutes avant de reprendre son fonctionnement normal. Si la fumée ne s'est pas dissipée ou continue d'augmenter, le détecteur se remettra en mode d'alarme.

Quand l'alarme de CO est coupée

Le détecteur de CO reste silencieux pendant 4 minutes. Passé ce délai, si les niveaux de CO restent potentiellement dangereux, l'alarme retentira à nouveau.

Couper le signal de fin de vie
Cette fonction de sourdine peut arrêter le 'bip' de fin de vie pendant un maximum de 2 Jours. Vous pouvez couper le 'bip' de fin de vie en appuyant sur le bouton Test/Silence. L'avertisseur émettra un bip pour signaler que la fonction d'arrêt du signal de fin de vie a été activée. Après environ 2 Jours, le 'bip' de fin de vie reprendra environ 2 à 3 semaines, il devient impossible de couper le signal de fin de vie.

Concentration en monoxyde de carbone	Pas d'alarme avant	L'alarme se déclenche avant
50 ppm	60 minutes	30 minutes
100 ppm	10 minutes	40 minutes
300 ppm	—	3 minutes

Les détecteurs de CO sont conçus pour émettre une alarme en cas de danger mortel immédiat. Comme vous ne pouvez ni voir ni sentir le CO, ne partez jamais du principe qu'il n'existe pas.

- Une exposition à 100 ppm de CO pendant 20 minutes peut ne pas avoir de conséquences pour les adultes normaux et en bonne santé, mais après 4 heures le même niveau peut provoquer des maux de tête.
- Une exposition à 400 ppm de CO peut provoquer des maux de tête chez les adultes normaux en bonne santé après 35 minutes mais peut entraîner la mort après 2 heures.

Ce détecteur de CO mesure l'exposition au CO sur le temps. Il se déclenche lorsque les niveaux de CO sont extrêmement élevés pendant une courte période, ou si les niveaux de CO atteignent un niveau minimum défini pendant une longue période. Le détecteur de CO émet généralement une alarme avant que des symptômes apparaissent chez les enfants normaux et en bonne santé. Pourquoi est-ce important ? Parce que vous devez être averti d'un problème même quand l'alarme CO retentit. Mais les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou respiratoires, les bébés, les fœtus, les femmes enceintes, ou les personnes âgées peuvent être touchées plus rapidement et plus sévèrement par le CO. Si vous ressentez des symptômes d'intoxication au CO, même légers, consultez immédiatement votre médecin !

Alarme sonore : 85 dB minimum à 3 mètres.

Certaines personnes sont plus sensibles au CO que d'autres, notamment celles qui souffrent de problèmes cardiaques ou respiratoires, les bébés, les fœtus, les femmes