

	DK Capacitance
	SE Kapacitans
	PL Zdolność
www.elro.eu	DK Garanti www.elro.eu
www.elro.eu	SE Garanti www.elro.eu
www.elro.eu	PL Gwarancja www.elro.eu

Electrochimique	DK Elektrokemisk sensor
Electroquímico	SE Elektrokemisk sensor
Electrochimico	PL Czujnik elektrochemiczny
Remplaçable	DK 3 år, ikke udskiftelig
Replazable	SE 3 år, utbytbar
Wymienialny	PL 3 lata, wymienny

Sur ou plafond	DK Montering: væg eller loft
Parad o techo	SE Montering: vägg ell tak
Na parete o soffitto	PL Montaż: ściana lub sufit

fon d'alarme	DK Tavs alarm funktion
Alarmo	SE Larm tystnad funktion
Anto allarme	PL Alarm Stummschalten

Batterie faible	DK 1. Lavt batteri advarsel
Alarmo d'alarme	DK 2. Tavs alarm funktion
Bateria baja	SE 1. Låg batteri varning
Alarmo	SE 2. Larm tystnad funktion
Batteria basso	PL 1. Alarmy pusta bateria
Anto allarme	PL 2. Alarm Stummschalten



Alarme	DK Alarmvolumen
Alarmo	SE Larmvolym
Allarme	PL Głośność alarmu

	DK Capacitance
	SE Kapacitans
	PL Zdolność

ner / 2- Stockage	DK 1- Drift / 2- Opbevaring
ner / 2- Archivar	SE 1- Drift / 2- Förvaring
ner / 2- Stoccaggio	PL 1- Obsługa / 2- Składowanie

ner / 2- Stockage	DK 1- Drift / 2- Opbevaring
ner / 2- Archivar	SE 1- Drift / 2- Förvaring
ner / 2- Stoccaggio	PL 1- Obsługa / 2- Składowanie

www.elro.eu	DK Garanti www.elro.eu
www.elro.eu	SE Garanti www.elro.eu
www.elro.eu	PL Gwarancja www.elro.eu

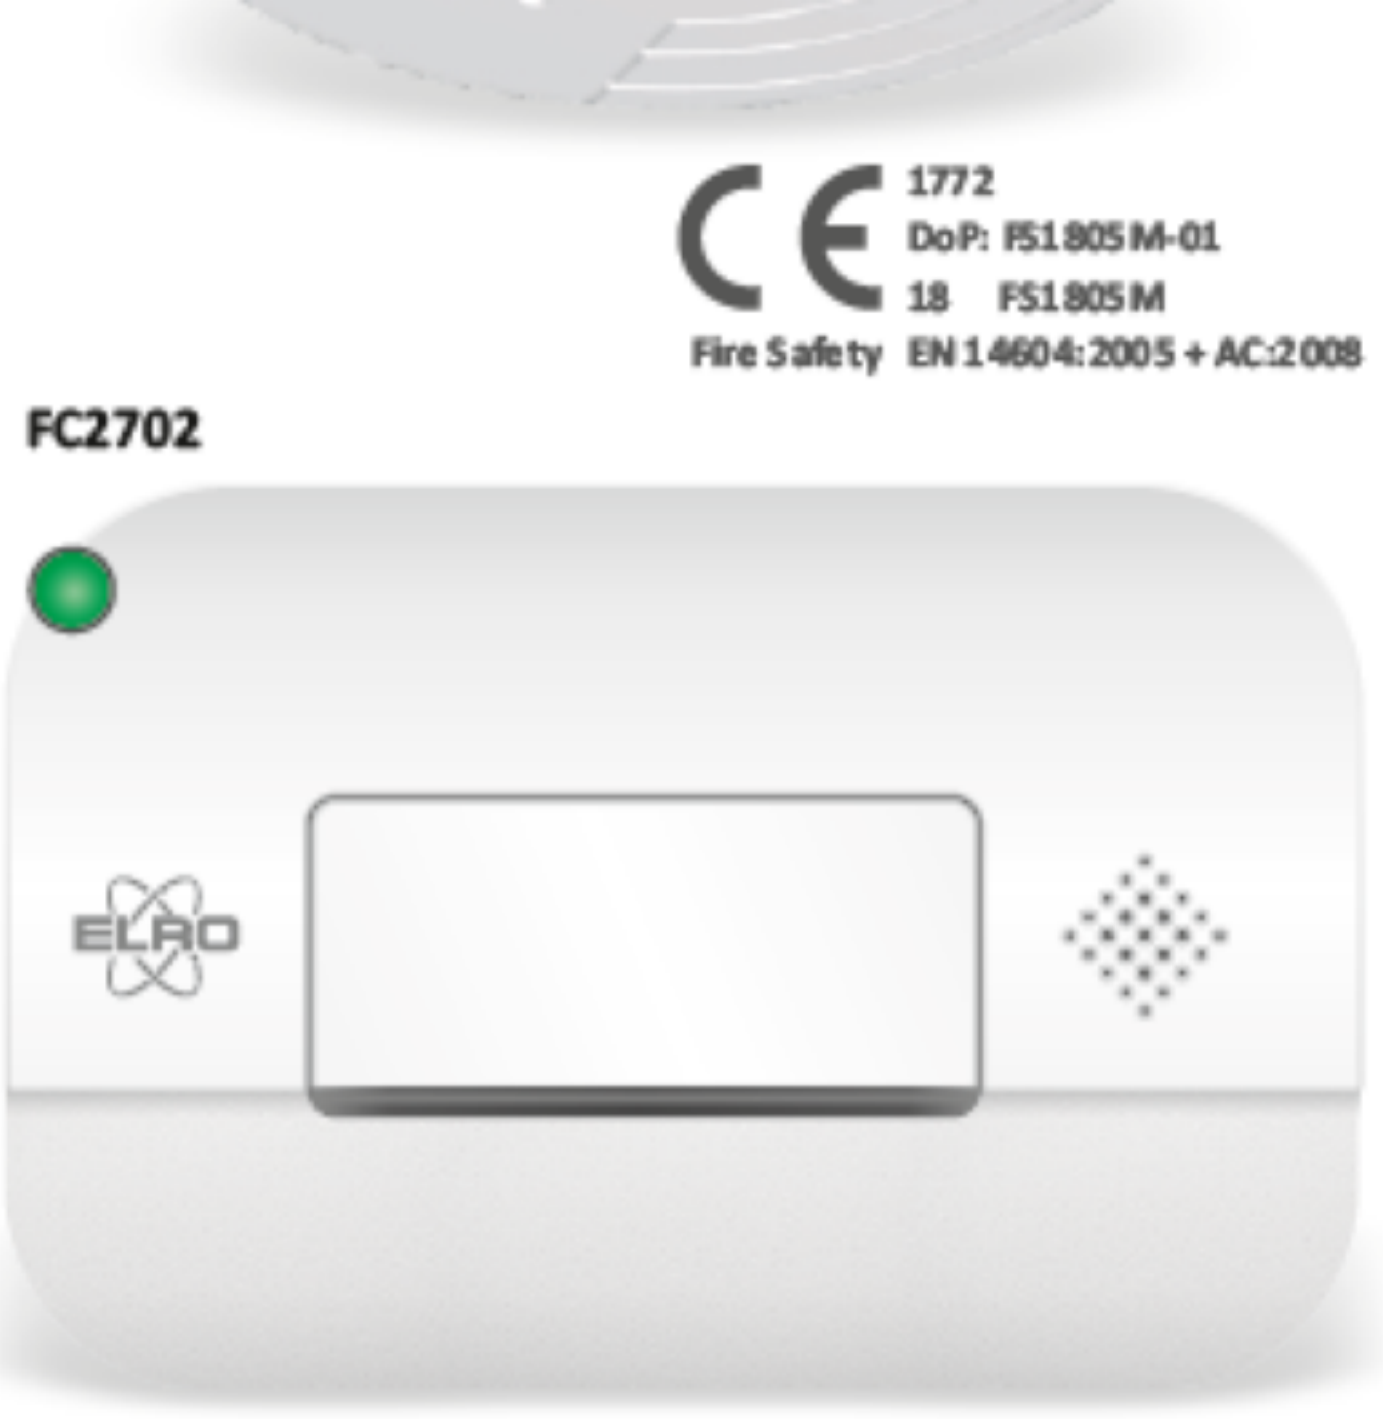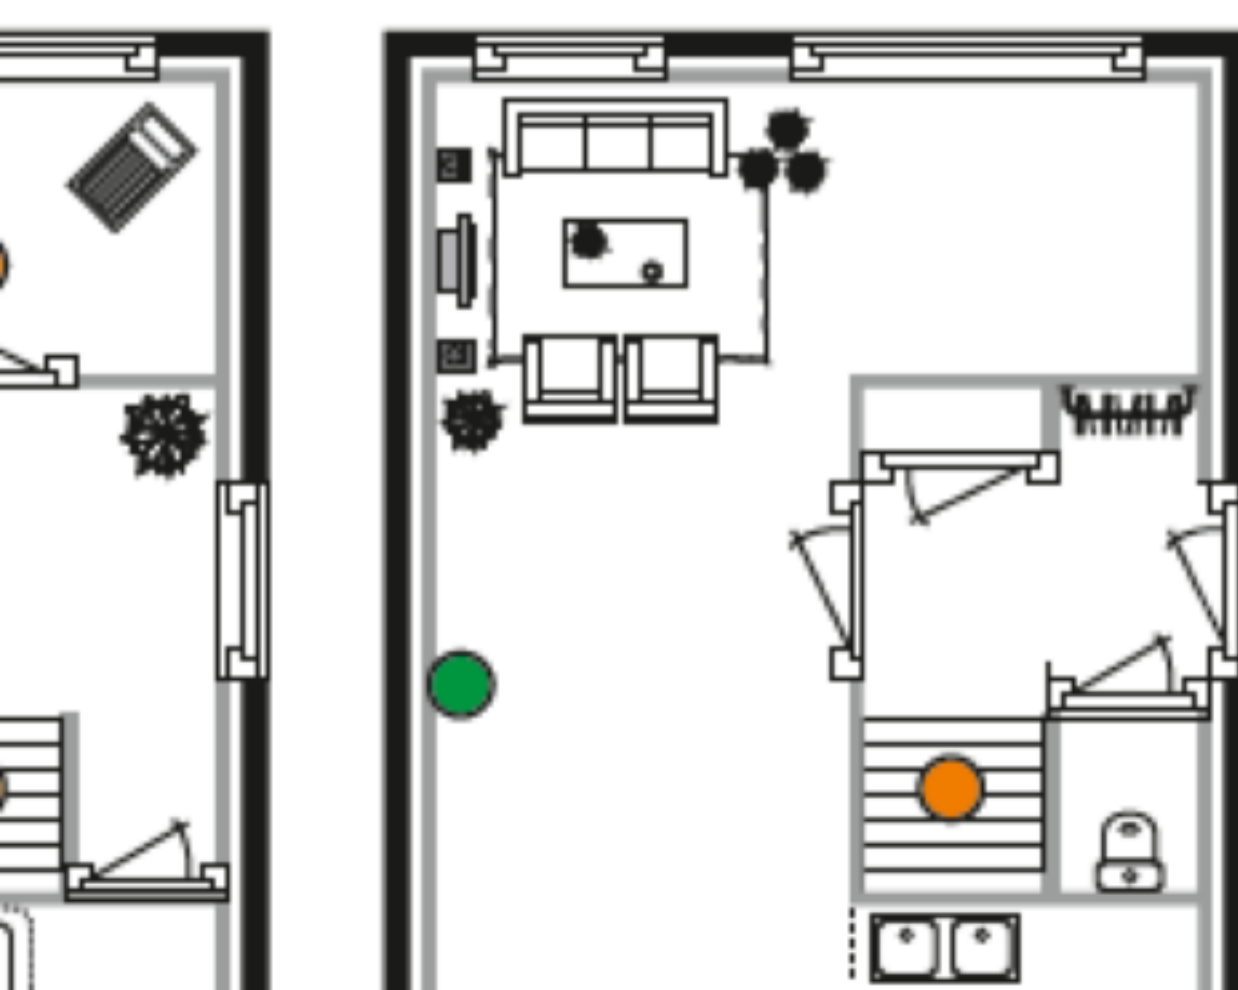

CE 1772
DoP: FS1805 M-01
18 FS1805 M
Fire Safety EN 14604:2005 + AC:2008

FC2702



CE Type B
apparatus
EN50291-1:2018

FB1300



CE
EN1869:2019